



Řeší vzájemné blokování, mechanické, pro dálkový pohon

Typ  
Catalog No.

NZM2/3-XMVRL  
104549

Abbildung ähnlich

## Dodavatelský program


|                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis                                                                                                                                                |  |  | Pro 2 spínače stejné nebo následující typové velikosti<br>Mimořádně dlouhé bowdeny pro montáž pod sebe nebo do přilehlých částí rozváděčové skříně |
| Použitelný pro                                                                                                                                       |  |  | NZM2(-4), N(S)2(-4)<br>+ NZM3(-4), N(S)3(-4)                                                                                                       |
| <b>Upozornění</b>                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                    |
| Type contains parts for both switch sides.                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                    |
| Extension shaft additionally required.                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                    |
| Max. switch clearances Engineering                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                    |
| Can not be combined with rotary handles, door coupling rotary handles, early-make auxiliary contacts, and direct-switching remote operator NZM2-XRD. |  |  |                                                                                                                                                    |

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

|                                                               |  |  |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ověření konstrukce ČSN EN 61439                               |  |  |                                                                                                           |
| 10.2 Pevnost materiálů a součástí                             |  |  |                                                                                                           |
| 10.2.2 Odolnost proti korozi                                  |  |  | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                                  |
| 10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště                              |  |  | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                                  |
| 10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu |  |  | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                                  |
| 10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu |  |  | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                                  |
| 10.2.4 Odolnost proti UV záření                               |  |  | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                                  |
| 10.2.5 Zvedání                                                |  |  | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.                                        |
| 10.2.6 Nárazová zkouška                                       |  |  | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.                                        |
| 10.2.7 Nápis                                                  |  |  | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                                  |
| 10.3 Stupeň krytí pláště                                      |  |  | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.                                        |
| 10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest                 |  |  | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                                  |
| 10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem                  |  |  | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.                                        |
| 10.6 Instalace přístrojů                                      |  |  | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.                                        |
| 10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení                        |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                                              |
| 10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku                    |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                                              |
| 10.9 Izolační vlastnosti                                      |  |  |                                                                                                           |
| 10.9.2 Provozní elektrická pevnost                            |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                                              |
| 10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí                         |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                                              |
| 10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu                  |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                                              |
| 10.10 Zahřívání                                               |  |  | Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů. |
| 10.11 Odolnost proti zkratu                                   |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.                                 |
| 10.12 EMC                                                     |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.                                 |
| 10.13 Mechanické funkce                                       |  |  | Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).                |

## Technická data podle ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                   |  |  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)                                                                                                                           |  |  |    |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Mechanické blokování (ec1@ss10.0.1-27-37-13-03 [AKN341013]) |  |  |    |
| Auxiliary contacts, extendable                                                                                                                                                                                    |  |  | No |
| Number of contacts as normally closed contact                                                                                                                                                                     |  |  | 0  |
| Number of contacts as normally open contact                                                                                                                                                                       |  |  | 0  |

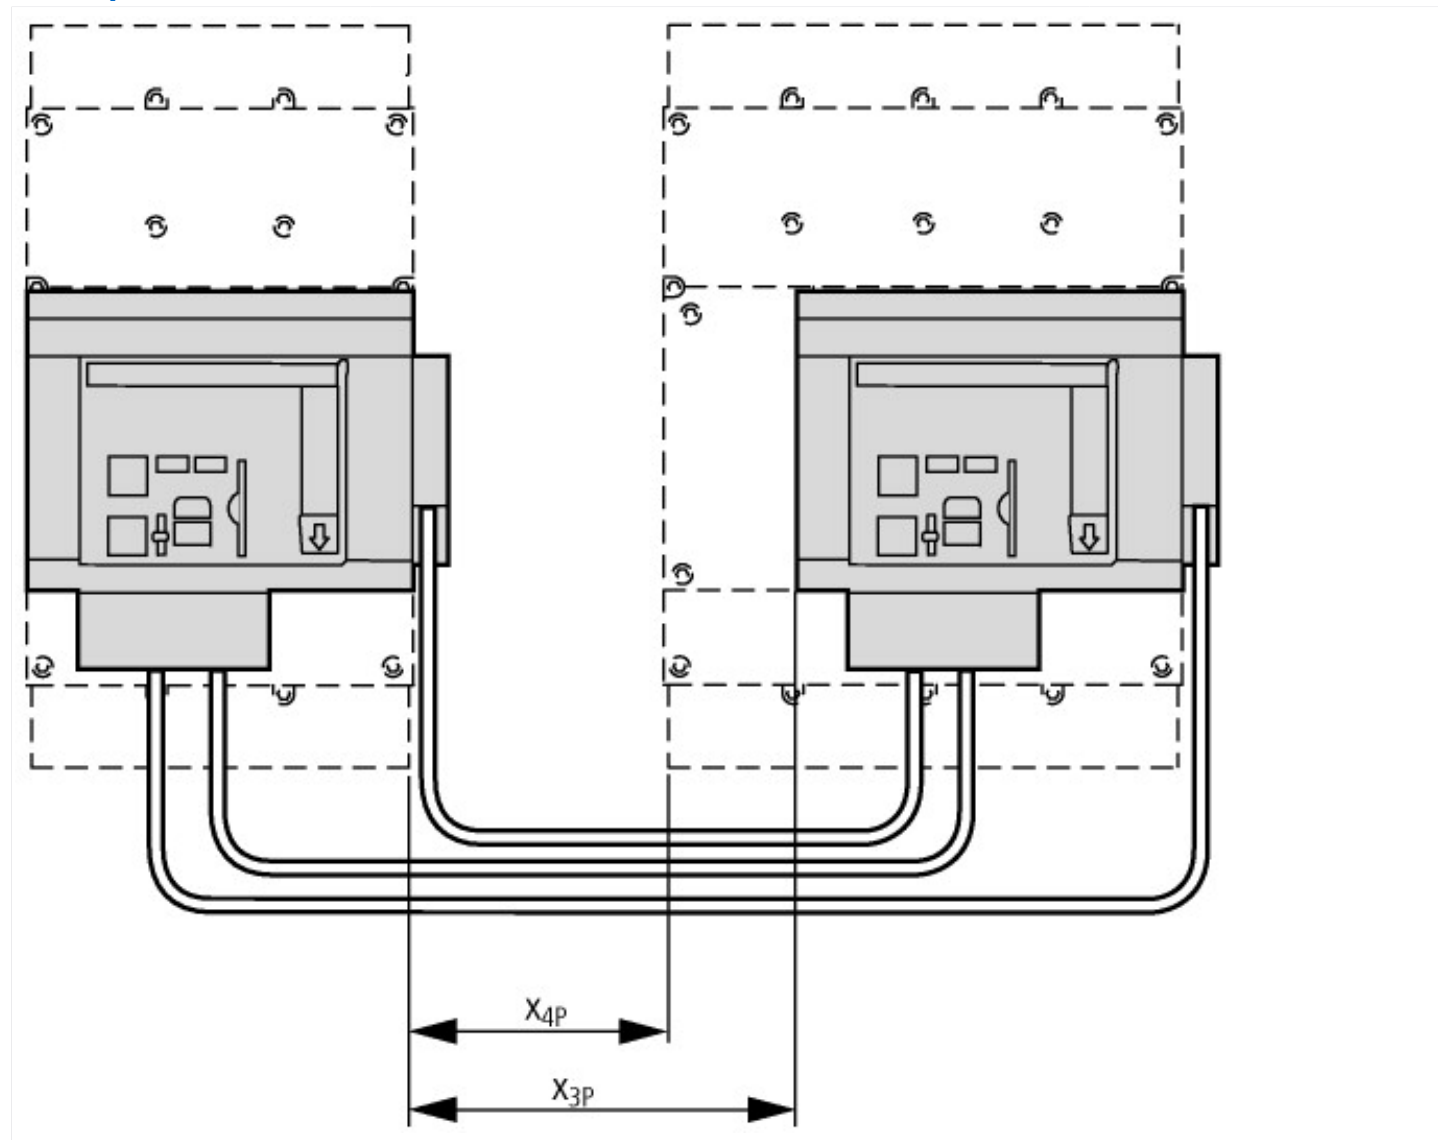

## Další informace o produktech (propojení)

**IL01219035Z (AWA1230-2350) mechanical interlock for NZM2 remote operator**

IL01219035Z (AWA1230-2350) mechanical interlock for NZM2 remote operator

[https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL01219035Z2012\\_09.pdf](https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219035Z2012_09.pdf)