



Ovládací zámek, ploché

Typ **LS-XNG-ZBZ**
 Catalog No. **106834**
 Alternate Catalog No. **LS-XNG-ZBZ**

Dodavatelský program

Základní funkce		Ovládací prvky
Označení typu		LS...ZBZ/X
Funkce		Přímý ovládací zámek s vůlí
Popis		se zvýšenou tolerancí ve směru uzavírání Nerezová ocel,
Použitelné pro		nepřesně zavírající dveře
Upozornění pro kompletaci základního přístroje LS-...ZBZ/X		

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení		IEC/EN 60947
Klimatická odolnost		Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN/IEC 60068-2-78; vlhké teplo, cyklické dle normy ČSN/IEC 60068-2-30
Poloha při montáži		libovolná
Svorkové výkony	mm ²	
Jednožilový	mm ²	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 1,5)
Jemně slané vodič s dutinkou	mm ²	1 x (0,5 - 1,5) 2 x (0,5 - 1,5)
Přesnost opakování	mm	± 0.02

Kontakty/spínací výkon

Jmenovité impulzní výdržné napětí	U _{imp}	V AC	4000
Jmenovité izolační napětí	U _i	V	400
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění			III/3
Jmenovitý pracovní proud	I _e	A	
AC-15			
24 V	I _e	A	6
220 V 230 V 240 V	I _e	A	6
380 V 400 V 415 V	I _e	A	4
DC-13			
24 V	I _e	A	3
110 V	I _e	A	0.8
220 V	I _e	A	0.3
Síťová frekvence		Hz	max. 400
Zkratový jmenovitý výkon podle ČSN EN 60947-5-1			
max. tavná pojistka		A gG/gL	6

Mechanické proměnné

Mechanická ořezuvzdornost (poloviční sinusoida ořesu, 20 ms)			
Pomalý spínač		g	10
Frekvence používání	Spínací cykly/h		≤ 800

Ovládání

Mechanický			
Mechanická přídržná síla podle GS-ET-19 (04/2004)			
XG, XW, XNG	n		1700
XWA, XFG, XF	n		1600
XNW	n		1200
Elektromechanické			

Pro magnet			
Příkon			
při 120 V AC		VA	8
při 24 V DC		W	8
Zapínací a vypínací hodnoty		x U _s	0.85 - 1.1
Doba zapnutí magnetu		% ED	100

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439


Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údají ztrátového výkonu	I _n	A	0
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P _{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P _{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	40
Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			na vyžádání
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Náписy			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Nevztahuje se.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / Actuator for position switch with separate actuator (EC001487)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Binární senzorka, bezpečnostne orientovaná senzorka, výrobní měřicí technika / Polohový spínac / Ovladac pro pozicní spínac (ec1@ss10.0.1-27-27-06-05 [BAA078012])			
Model			Actuator with horizontal mounting


aprobace,

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			12528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified

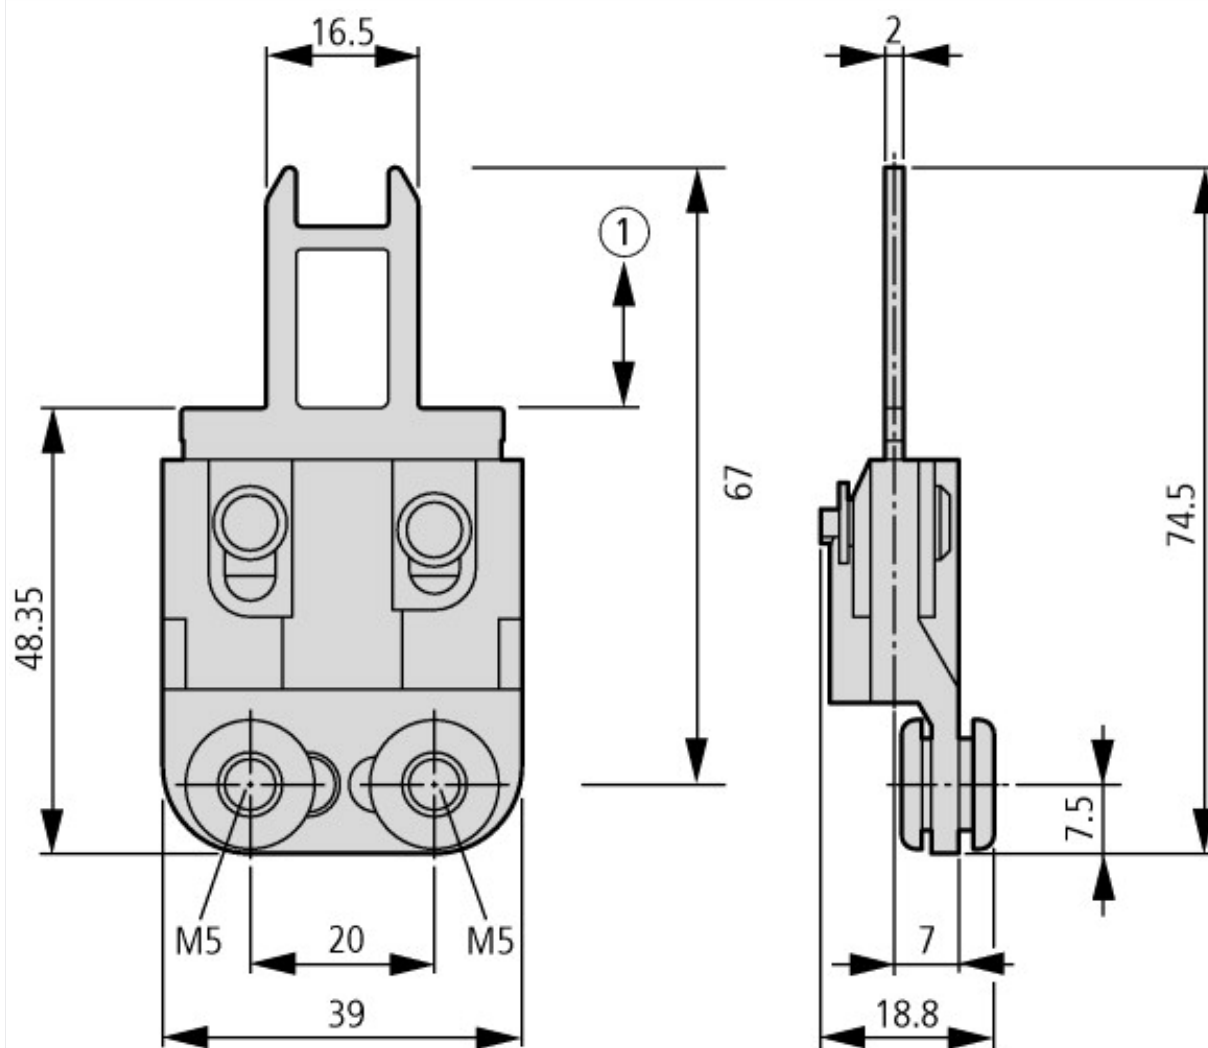

Upevnění je přípustné pouze upevňovacím šroubem M5 a podložkami podle normy ČSN EN ISO 7093.

① Vzdálenost od hlavy přístroje = 0,1 ... 3,0 mm

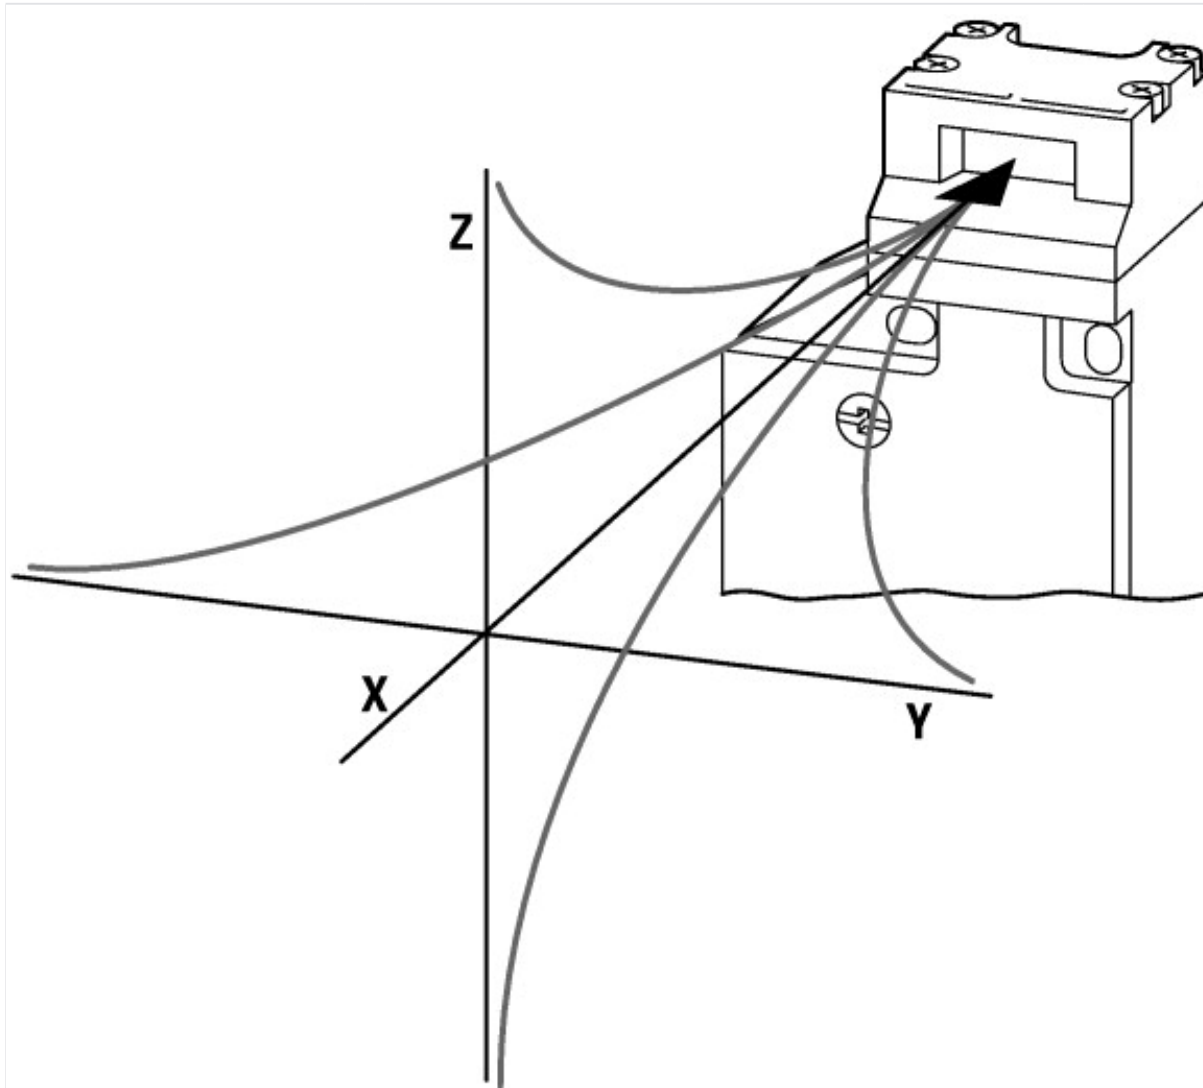

Další informace o produktech (propojení)

IL05208005Z (AWA1310-2354) Bezpečnostní polohové spínače

IL05208005Z (AWA1310-2354) Bezpečnostní
polohové spínače

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL05208005Z2019_01.pdf