

DATOVÝ LIST - M22-I2-M1



Kryt, Tlačítka, Kryt, bez aretace, 2 rozpínací kontakt, 2 spínací kontakt, šroubové připojení, Ovládací místa 2, šedá, s textem, Pierścień czołowy tytanowy



Typ M22-I2-M1
Catalog No. 216529
Alternate Catalog No. M22-I2-M1Q

Dodavatelský program

Sortiment			RMQ-Titan
Základní funkce			Tlačítka Tlačítka
montážní průměr	Ø	mm	22.5
Samostatný přístroj/kompletní přístroj			Kompletní přístroj
Konstrukční typ			Kryt bez aretace
Typ připojení			šroubové připojení
Popis			-
Ovládací místa		Počet	2
Barva			
Kryt skříně			šedá
Číslo RAL			RAL 7035
			světle šedá, RAL 7035
Panel s tlačítky			
Tlačítkový výplň			červený, zelený
Tlačítkový výplň			
			s textem
Stupeň krytí			IP66, IP67, IP69
Čelní kroužek			Pierścień czołowy tytanowy
Připojení na SmartWire-DT			ne
Kontakty			
Ö = rozpínací kontakt			2 rozpínací kontakt
S = spínací kontakt			2 spínací kontakt
Upozornění			= bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1
Dráha akčního členu a ovládací síly podle ČSN EN 60947-5-1, K.5.4.1			
Dráha nuceného otevření	mm		4.8
maximální dráha	mm		5.7
Minimální síla pro nucené otevření	N		15
Značka zapojení			
čelní rozměr			120 x 80

Technická data

Všeobecně

Normy a ustanovení			IEC/EN 60947 VDE 0660
Životnost, mechanická	Spínací cykly	x 10 ⁶	> 5

Frekvence používání	Spínací cykly/h	≤ 3600
Ovládací síla	N	≤ 5
Klimatická odolnost		Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78 Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-30
Stupeň krytí		IP66, IP67, IP69
Okolní teplota		
Otevřený	°C	-25 - +70
Poloha při montáži		libovolná
Odolnost proti nárazu	g	30 Doba otřesu 11 ms Sinusová půlvlna podle ČSN EN 60068-2-27
Připravené otvory (k vylomení) pro kabelové vstupy		
Dno	Počet x M...	2 x 20
Strany	Počet x M...	1 x 20 2 x 25/20
Schválení pro lodní provoz		DNV GL LR
  		

Kontakty

Podmíněný zkratový proud	I _q	kA	1
--------------------------	----------------	----	---

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce			
Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu	I _n	A	6
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0.11
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu	P _{vid}	W	0
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu	P _{vs}	W	0
Přenosová rychlost ztrátového výkonu	P _{ve}	W	0
Provozní teplota okolí min.		°C	-25
Provozní teplota okolí max.		°C	70
Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			na vyžádání
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.

10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).


Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Control circuit devices combination in enclosure (EC000225)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Kombinace ovládacího a signalizačního zařízení v krytu (ecI@ss10.0.1-27-37-12-16 [AKF034014])			
Number of command positions			2
Number of push buttons			2
Number of indicator lights			0
Number of key switches			0
Number of selector switches			0
Number of mushroom-shaped push-buttons			0
Suitable for emergency stop			No
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ		V	115 - 500
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ		V	115 - 500
Rated control supply voltage Us at DC		V	24 - 220
Colour housing cover			Grey
Material housing			Plastic
Number of contacts as normally open contact			2
Number of contacts as normally closed contact			2
Number of contacts as change-over contact			0
Degree of protection (IP)			IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA)			4X

aprobace,

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			012528
CSA Class No.			3211-03
North America Certification			UL listed, CSA certified
Degree of Protection			UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Rozměry

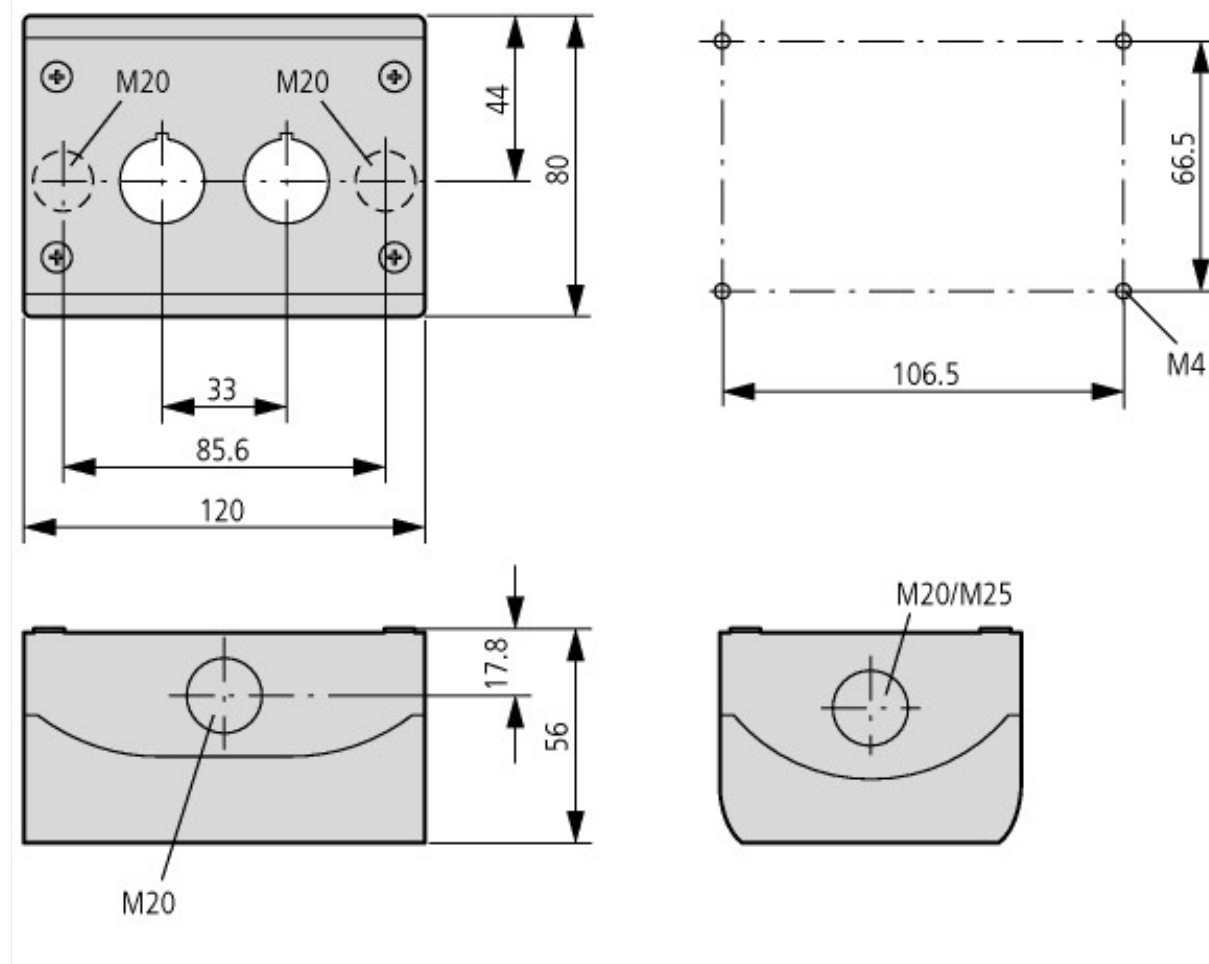

Další informace o produktech (propojení)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Systém RMQ-Titan

IL04716002Z (AWA1160-1745) Systém RMQ-Titan

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2020_09.pdf