

# DATOVÝ LIST - M22S-ST-D12



Nosič, +štítek, RUČNĚ 0 AUTOMATICKY

Typ  
Catalog No. **M22S-ST-D12**  
Alternate Catalog No. **216493**  
**M22S-ST-D12Q**



Abbildung ähnlich

## Dodavatelský program

|                               |  |    |               |
|-------------------------------|--|----|---------------|
| Sortiment                     |  |    | Příslušenství |
| Základní funkce příslušenství |  |    | Držák štítku  |
|                               |  |    | Kompletní     |
| Šířka                         |  | mm | 30            |
| Výška                         |  | mm | 50            |
| Konstrukční typ               |  |    | kulatá        |
| Barva                         |  |    |               |
|                               |  |    | černé         |
| Číslo RAL                     |  |    | RAL 9005      |
| Popis                         |  |    | HAND 0 AUTO   |
| Stupeň krytí                  |  |    | IP66          |
| Připojení na SmartWire-DT     |  |    | ne            |

## Technická data

### Všeobecně

|                |  |    |           |
|----------------|--|----|-----------|
| Stupeň krytí   |  |    | IP66      |
| Okolní teplota |  |    |           |
| Otevřený       |  | °C | -25 - +70 |

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

|                                                               |           |    |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------|
| Technické údaje pro ověření konstrukce                        |           |    |                                                                    |
| Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu                    | $I_n$     | A  | 0                                                                  |
| Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu           | $P_{vid}$ | W  | 0                                                                  |
| Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu              | $P_{vid}$ | W  | 0                                                                  |
| Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu                  | $P_{vs}$  | W  | 0                                                                  |
| Přenosová rychlost ztrátového výkonu                          | $P_{ve}$  | W  | 0                                                                  |
| Provozní teplota okolí min.                                   |           | °C | -25                                                                |
| Provozní teplota okolí max.                                   |           | °C | 70                                                                 |
| Ověření konstrukce ČSN EN 61439                               |           |    |                                                                    |
| 10.2 Pevnost materiálů a součástí                             |           |    |                                                                    |
| 10.2.2 Odolnost proti korozi                                  |           |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                           |
| 10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště                              |           |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                           |
| 10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu |           |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                           |
| 10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu |           |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                           |
| 10.2.4 Odolnost proti UV záření                               |           |    | na vyžádání                                                        |
| 10.2.5 Zvedání                                                |           |    | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení. |
| 10.2.6 Nárazová zkouška                                       |           |    | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení. |
| 10.2.7 Nápis                                                  |           |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                           |
| 10.3 Stupeň krytí pláště                                      |           |    | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení. |
| 10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest                 |           |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                           |
| 10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem                  |           |    | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení. |
| 10.6 Instalace přístrojů                                      |           |    | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení. |
| 10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení                        |           |    | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                       |
| 10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku                    |           |    | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                       |


|                                              |  |  |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.9 Izolační vlastnosti                     |  |  |                                                                                            |
| 10.9.2 Provozní elektrická pevnost           |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                               |
| 10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí        |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                               |
| 10.9.4 Zkouška pláštů z izolačního materiálu |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                               |
| 10.10 Zahřívání                              |  |  | Nevztahuje se.                                                                             |
| 10.11 Odolnost proti zkratu                  |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.                  |
| 10.12 EMC                                    |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.                  |
| 10.13 Mechanické funkce                      |  |  | Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL). |


## Technická data podle ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                               |  |    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Text plate holder for control circuit devices (EC001032)                                                                                                       |  |    |             |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Držák štítku pro ovládací zařízení (ecI@ss10.0.1-27-37-12-29 [AKF047014]) |  |    |             |
| Width                                                                                                                                                                                                         |  | mm | 30          |
| Height                                                                                                                                                                                                        |  | mm | 50          |
| Hole diameter                                                                                                                                                                                                 |  | mm | 22.5        |
| Width opening                                                                                                                                                                                                 |  | mm | 0           |
| Height opening                                                                                                                                                                                                |  | mm | 0           |
| Colour                                                                                                                                                                                                        |  |    | Black       |
| Shape                                                                                                                                                                                                         |  |    | Rectangular |

## aprobace,

|                             |  |  |                                   |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|
| North America Certification |  |  | UL/CSA certification not required |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|

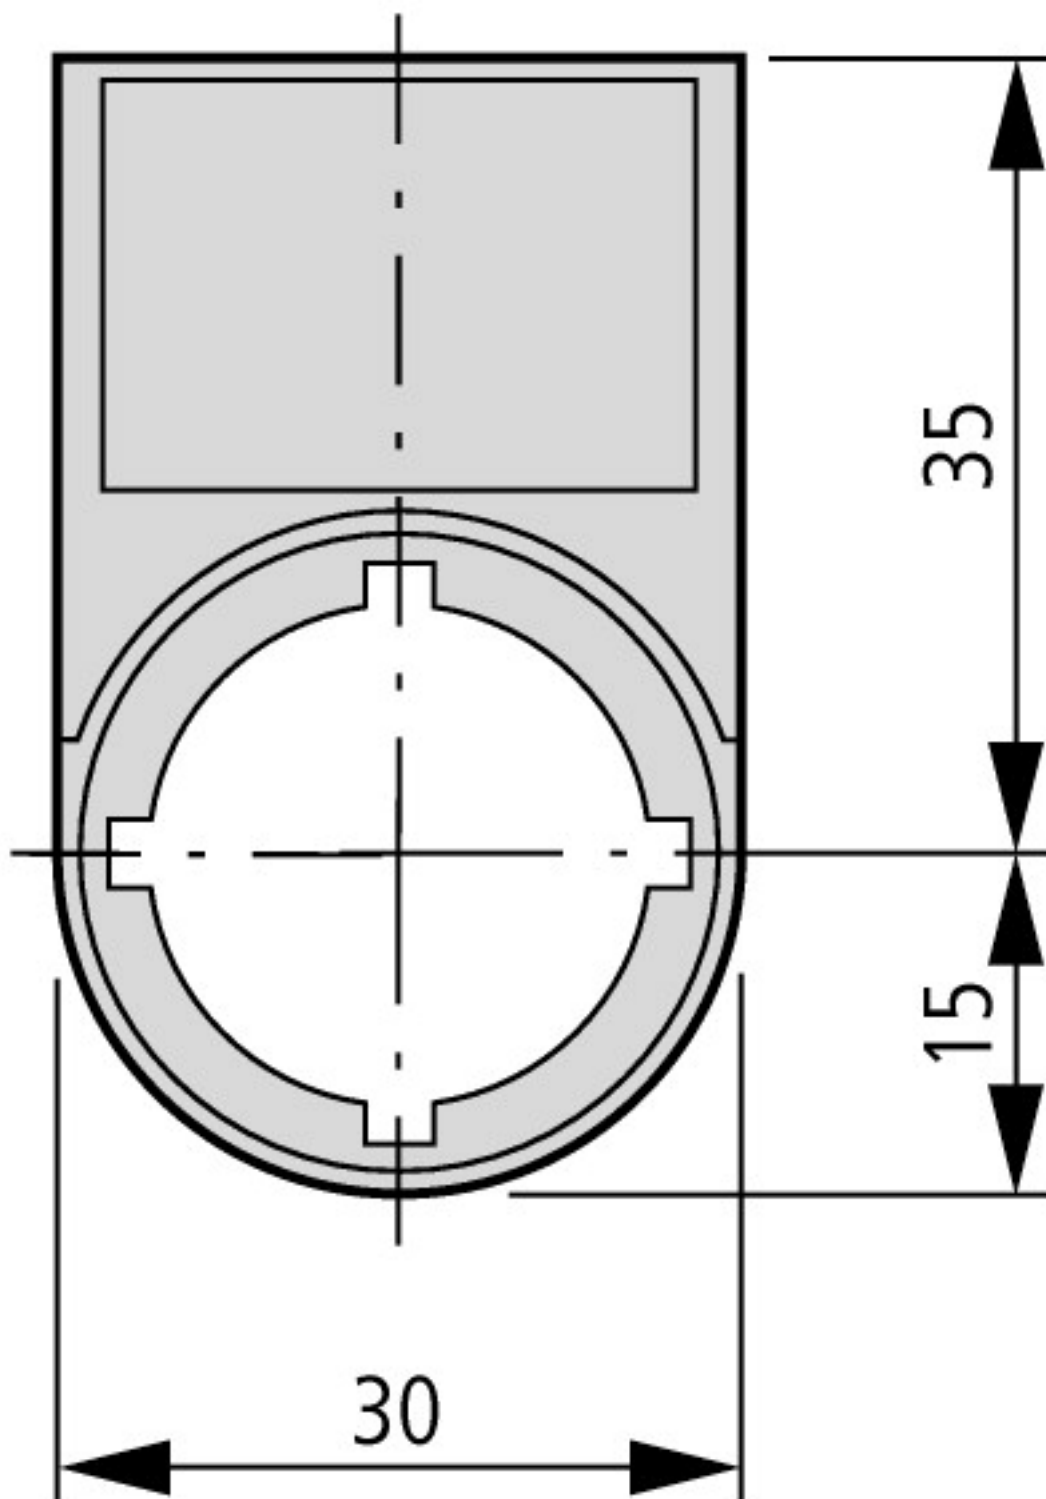

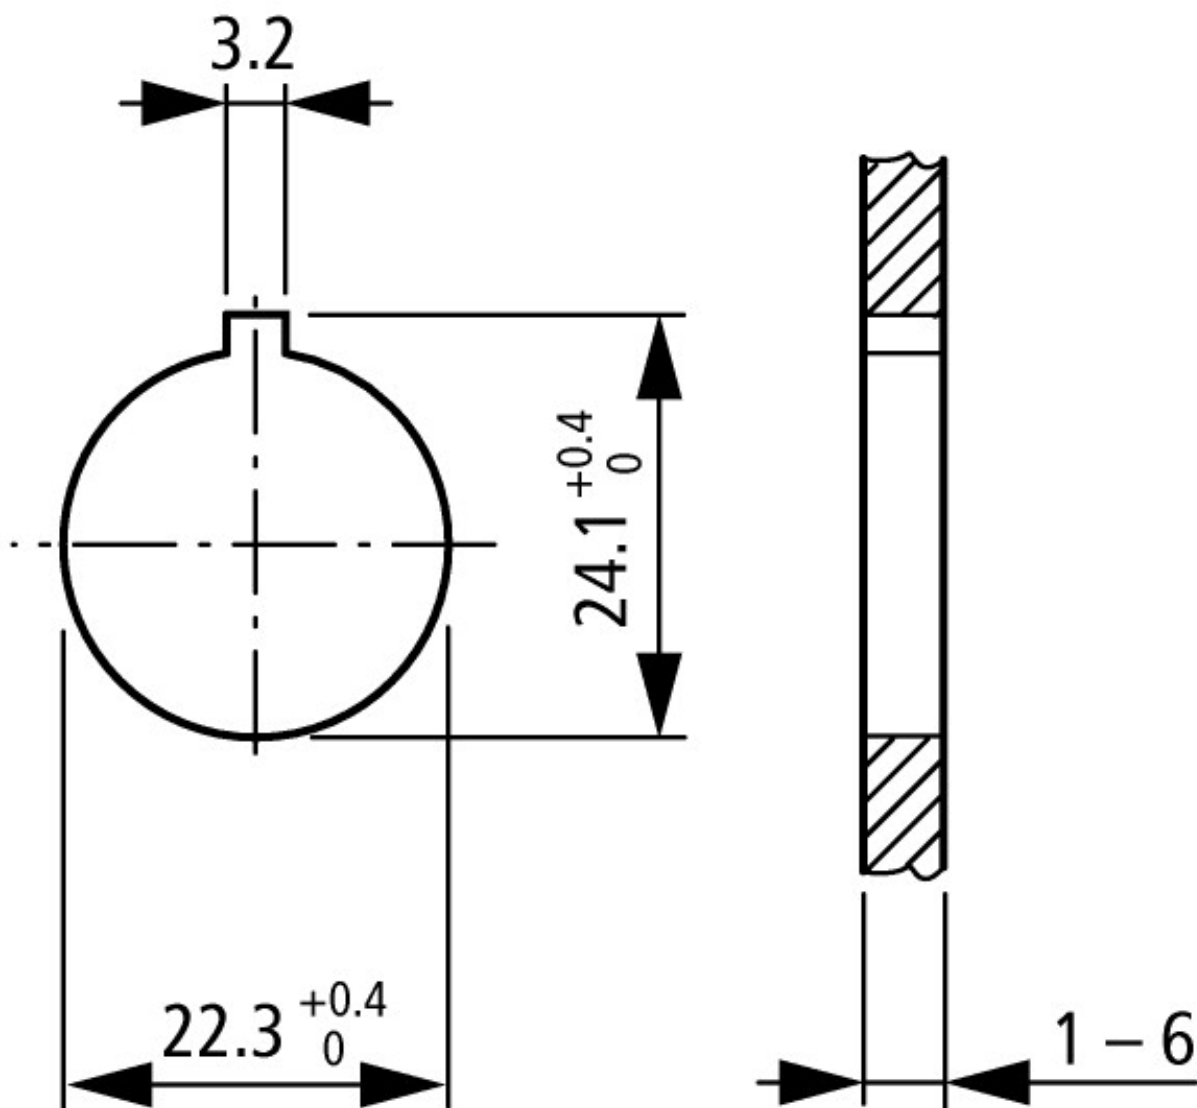

Montážní otvor s drážkou

Ovládací a signalizační prvky

## Další informace o produktech (propojení)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Systém RMQ-Titan

IL04716002Z (AWA1160-1745) Systém RMQ-Titan

[https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2020\\_09.pdf](https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2020_09.pdf)