




Štítek, nouzové vypnutí, P=60mm, žlutý, se zvláštním popisem

Typ  
Catalog No. M22-XBK-  
Alternate Catalog 231762  
No. -

## Dodavatelský program

|                               |  |  |                                                                                                 |
|-------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sortiment                     |  |  | Příslušenství                                                                                   |
| Základní funkce příslušenství |  |  | Štítky Nouzové vypnutí                                                                          |
| Tvar                          |  |  | průměr 60 mm                                                                                    |
| Popis                         |  |  | s individuálním popisem pomocí editoru štítků → Datový list, Další informace o výrobku (odkazy) |
| <b>Barva</b>                  |  |  |                                                                                                 |
|                               |  |  |               |
| Číslo RAL                     |  |  | RAL 1004                                                                                        |
| Stupeň krytí                  |  |  | IP66                                                                                            |
| Připojení na SmartWire-DT     |  |  | ne                                                                                              |
| <b>Poznámky</b>               |  |  |                                                                                                 |
| Výška písma: 5 mm             |  |  |                                                                                                 |
| Počet řádků: 1                |  |  |                                                                                                 |
| Počet znaků v řádku: max. 48  |  |  |                                                                                                 |

## Technická data

## Všeobecně

|                            |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stupeň krytí               |  |    | IP66                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Okolní teplota             |  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Otevřený                   |  | °C | -25 - +70                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schválení pro lodní provoz |  |    | DNV<br>GL<br>LR                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            |  |    |    |

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

|                                                     |           |    |     |
|-----------------------------------------------------|-----------|----|-----|
| Technické údaje pro ověření konstrukce              |           |    |     |
| Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu          | $I_n$     | A  | 0   |
| Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu | $P_{vid}$ | W  | 0   |
| Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu    | $P_{vid}$ | W  | 0   |
| Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu        | $P_{vs}$  | W  | 0   |
| Přenosová rychlost ztrátového výkonu                | $P_{ve}$  | W  | 0   |
| Provozní teplota okolí min.                         |           | °C | -25 |
| Provozní teplota okolí max.                         |           | °C | 70  |
| Ověření konstrukce ČSN EN 61439                     |           |    |     |


|                                                               |  |  |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.2 Pevnost materiálů a součástí                             |  |  |                                                                                            |
| 10.2.2 Odolnost proti korozi                                  |  |  | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                   |
| 10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště                              |  |  | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                   |
| 10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu |  |  | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                   |
| 10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu |  |  | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                   |
| 10.2.4 Odolnost proti UV záření                               |  |  | na vyžádání                                                                                |
| 10.2.5 Zvedání                                                |  |  | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.                         |
| 10.2.6 Nárazová zkouška                                       |  |  | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.                         |
| 10.2.7 Náписы                                                 |  |  | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                   |
| 10.3 Stupeň krytí pláště                                      |  |  | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.                         |
| 10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest                 |  |  | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                                                   |
| 10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem                  |  |  | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.                         |
| 10.6 Instalace přístrojů                                      |  |  | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.                         |
| 10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení                        |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                               |
| 10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku                    |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                               |
| 10.9 Izolační vlastnosti                                      |  |  |                                                                                            |
| 10.9.2 Provozní elektrická pevnost                            |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                               |
| 10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí                         |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                               |
| 10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu                  |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                                               |
| 10.10 Zahřívání                                               |  |  | Nevztahuje se.                                                                             |
| 10.11 Odolnost proti zkratu                                   |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.                  |
| 10.12 EMC                                                     |  |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.                  |
| 10.13 Mechanické funkce                                       |  |  | Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL). |

## Technická data podle ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                                    |  |    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|--------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Text plate for control circuit devices (EC000624)                                                                                                                   |  |    |        |
| Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návěstní zařízení / Oznacovací štítek pro ovládací zařízení (ecI@ss10.0.1-27-37-12-25 [AKF043014]) |  |    |        |
| Imprint                                                                                                                                                                                                            |  |    | Other  |
| Imprint ISO symbols                                                                                                                                                                                                |  |    | Other  |
| Colour                                                                                                                                                                                                             |  |    | Yellow |
| Shape                                                                                                                                                                                                              |  |    | Round  |
| Width                                                                                                                                                                                                              |  | mm | 60     |
| Height                                                                                                                                                                                                             |  | mm | 60     |
| Outer diameter                                                                                                                                                                                                     |  | mm | 60     |

## aprobace,

|                             |  |  |                                   |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|
| North America Certification |  |  | UL/CSA certification not required |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------------|

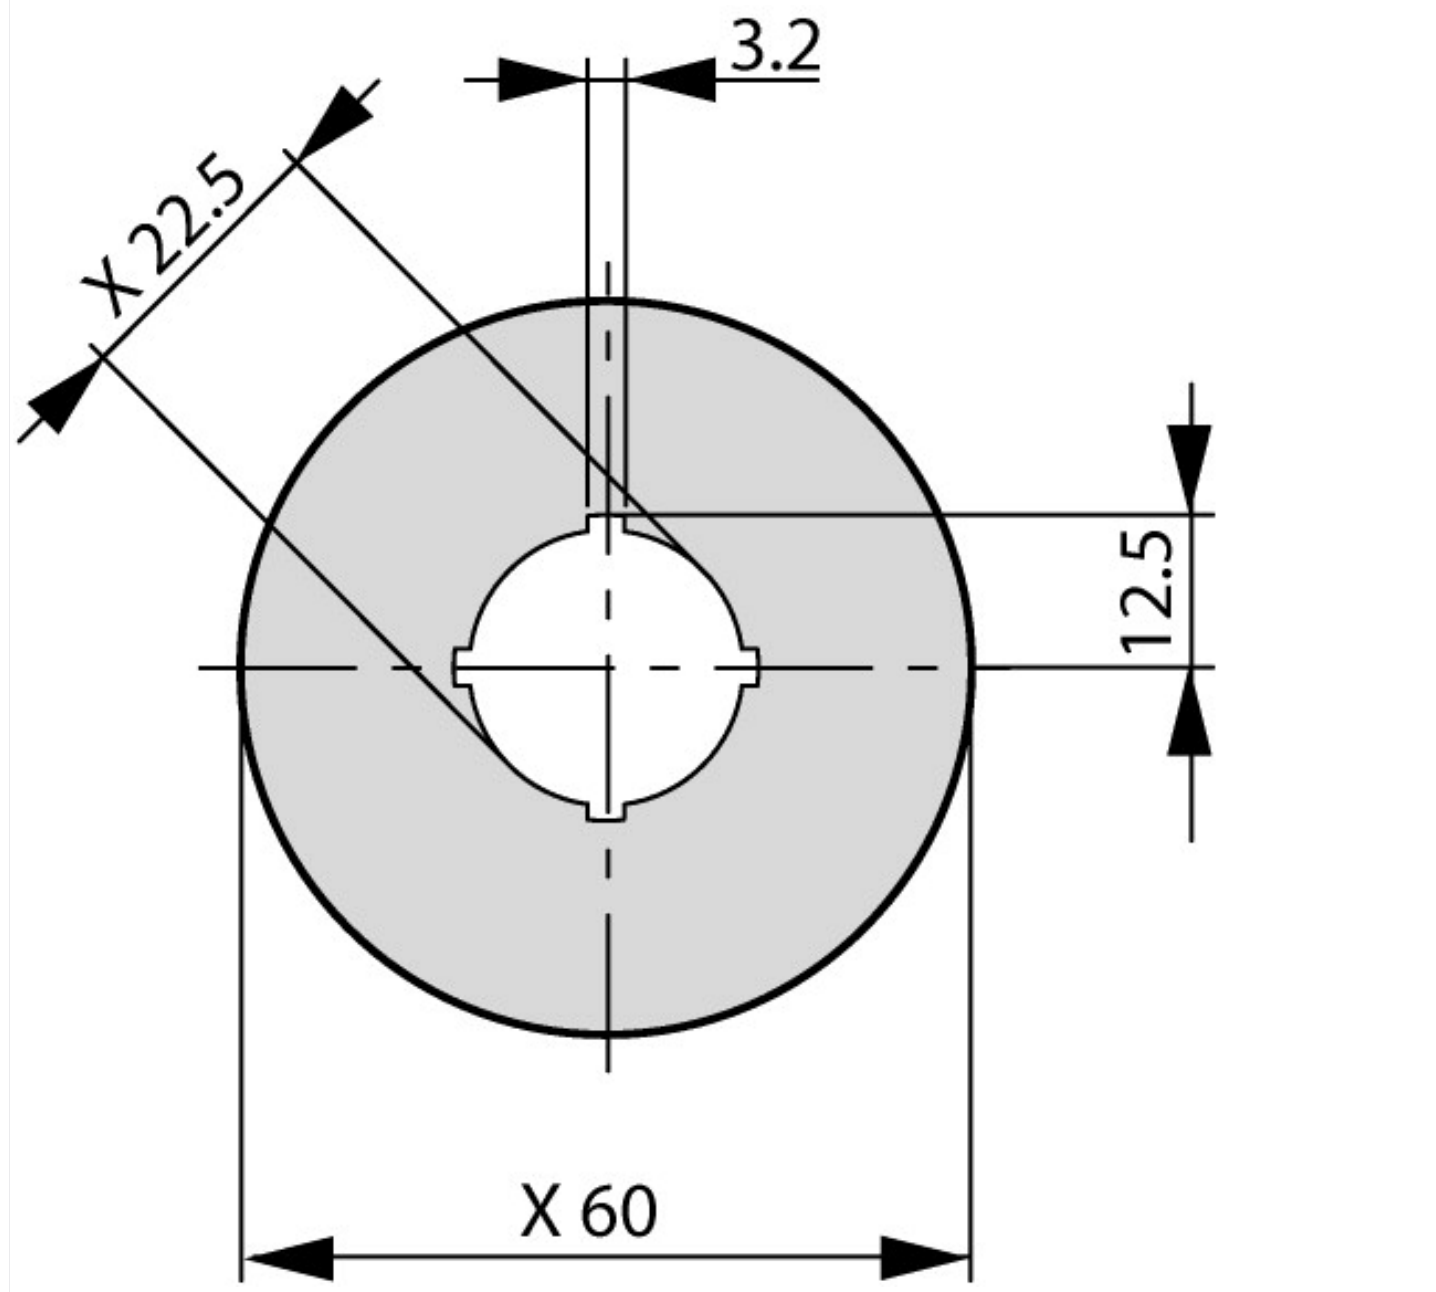

## Další informace o produktech (propojení)

### IL04716002Z (AWA1160-1745) Systém RMQ-Titan

|                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IL04716002Z (AWA1160-1745) Systém RMQ-Titan                         | <a href="https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2020_09.pdf">https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2020_09.pdf</a> |
| Poznámky k individuálnímu popisu pomocí software pro editaci štítků | <a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=2.53">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=2.53</a>                     |
| f1=1454&f2=1179;Labeleditor                                         | <a href="http://applications.eaton.eu/sdlc?LX=11&amp;f1=1454&amp;f2=1179;Labeleditor">http://applications.eaton.eu/sdlc?LX=11&amp;f1=1454&amp;f2=1179;Labeleditor</a>             |