

DATOVÝ LIST - NZM2-XDVR



Ovládací páka, červenožlutá, uzamykatelná, konstrukční velikost 2

Typ
Catalog No.

NZM2-XDVR
260137



Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Sortiment		Příslušenství
Příslušenství		Ovládací páka na spínač
Norma / osvědčení		UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost		NZM2
Popis		Umožňuje provoz spínače pomocí rotačního pohybu a poskytuje mechanismus zamykání
Funkce		Červeno-žlutý pro nouzové vypnutí
Protection class		IP20
Locking facility		lockable on the 0 position on the switch using up to 3 padlocks
Project planning information		Complete with rotary drive Can be combined with insulating surround MODAN handle position detection by wire release can be retrofitted
Ovládání		Otočné madlo
Použitelný pro		NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Upozornění		
Circuit-breaker can also be installed in a lying position 90 ° left/right, with the handle still in the same position.		

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439


Ověření konstrukce ČSN EN 61439		
10.2 Pevnost materiálů a součástí		
10.2.2 Odolnost proti korozi		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Náписy		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest		Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů		Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti		
10.9.2 Provozní elektrická pevnost		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání		Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC		Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce		Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)

Lockable		Yes
Colour		Red
Suitable for emergency stop		Yes
With extension shaft		No
Suitable for power circuit breaker		Yes
Suitable for switch disconnect		Yes

Rozměry

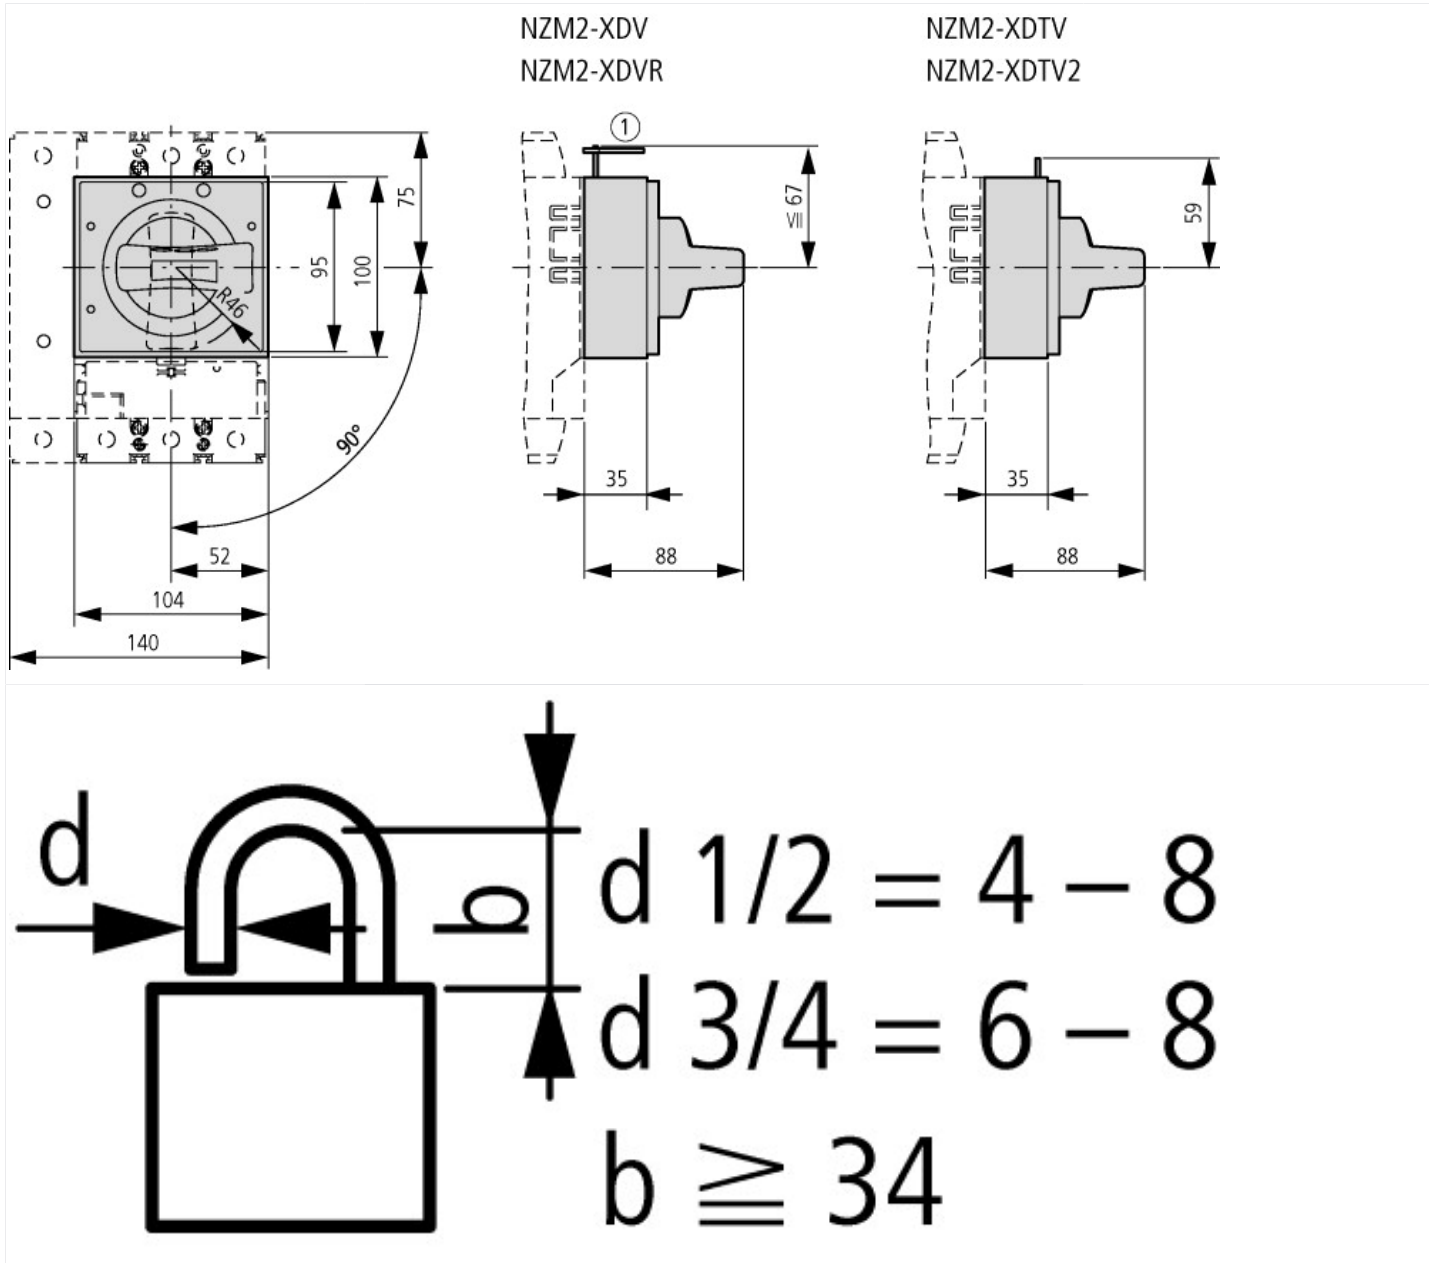

Další informace o produktech (propojení)

IL01203003Z (AWA1230-1900) Rotary drive

IL01203003Z (AWA1230-1900) Rotary drive

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203003Z2013_06.pdf