

DATOVÝ LIST - NZM3-XKC



Rámová svorka, 3p, až 630A

Typ
Catalog No. **NZM3-XKC
260042**



Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Počet vodičů			3 pole
Příslušenství			Trmenová svorka
Rated current	I_n	A	≤ 630
Použitelný pro			NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)

Svorkové výkony

Typ vodiče			
Kabel Cu/Al			Cu cable
Svorkové výkony			
Jemně sláněný vodič		mm ²	1 x 35 - 240 2 x 16 - 120
AWG/kcmil		mm ²	1 x 2 - 500

Svorkové výkony

Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)		mm ²	up to 500 A: min. 6 x 16 x 0.8 max. 10 x 24 x 1.0 Or max. 11 x 21 x 1.0 630 A: 10 x 24 x 1.0 + 5 x 24 x 1.0 oder (2 x) 8 x 24 x 1.0
---	--	-----------------	--

Upozornění

Type suffix and type contain parts for a circuit-breaker side at top or bottom for 3 or 4-pole circuit-breakers.

Conversion kit for circuit-breaker with screw connection.

Fitted within the switch housing

O = for fitting at the top

U = for fitting at the bottom

$U_g \geq 525$ V AC:

- Use NZM3(-4)-XKSA cover.

Use with flexible and highly flexible conductors ferrules, note the max. terminal capacity when using ferrules.

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.


10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínač, výkonový rozpojovác (nízkonapetový) / Wiring set for circuit breaker (ecI@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])			
Suitable for number of poles			3
Model			Other

aprobace,

Product Standards			UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.			E31593
UL Category Control No.			DIHS
CSA File No.			022086
CSA Class No.			1432-01
North America Certification			UL listed, CSA certified
Suitable for			Refer to main component information

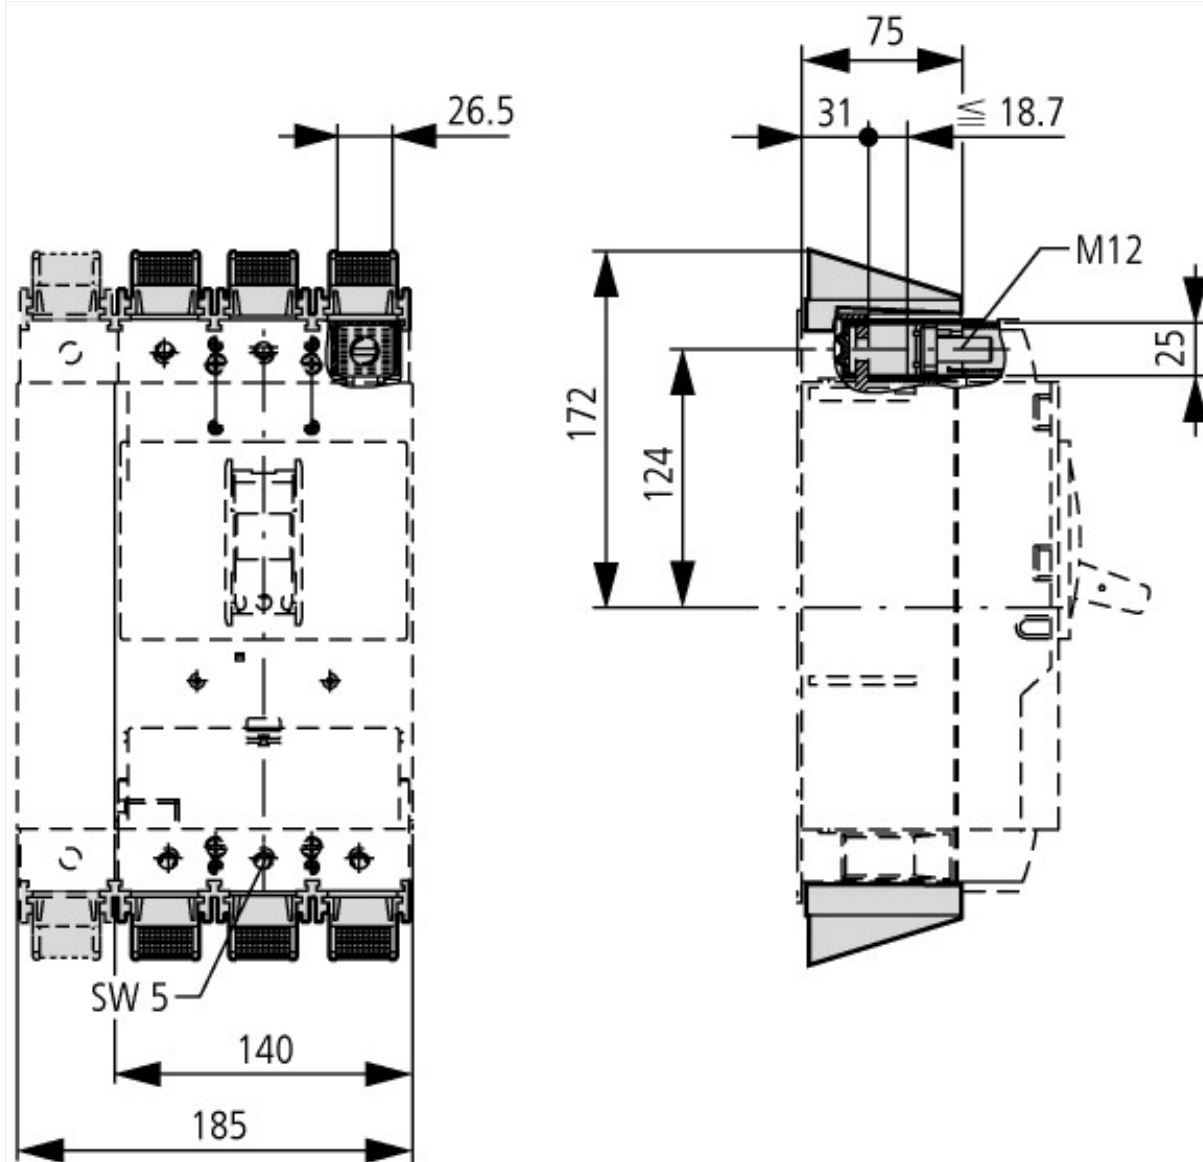

Další informace o produktech (propojení)

IL01208008Z (AWA1230-1912) Box terminal block, Bolt connection

IL01208008Z (AWA1230-1912) Box terminal block, Bolt connection

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01208008Z2012_03.pdf