



Ochrana před dotykem prsty, IP2X, 3p, konstrukční velikost 3

 Typ
 Catalog No.

 NZM3-XIPK
 266804

Dodavatelský program

Příslušenství			IP2X ochrana před dotykem prsty
Počet vodičů			3 pole
Příslušenství			Ochrana před dotykem prsty IP2X
Použitelný pro			NZM3, PN3, N3
Použitelné pro			For box terminal
Upozornění			
Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 or 4-pole circuit-breakers.			
Enhancement of the protection against direct contact to IP2X.			
Protection when reaching into the cable connection area with the connection of cables in the box terminal.			
With 2 conductors maximum cross-section 70mm ² .			
Cannot be combined with NZM-XSTK control circuit terminal.			

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439


Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase separation plate for power circuit breaker (EC002035)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínač, výkonový rozpojovav (nízkonapetový) / Phase separation plate for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-25 [ACN959011])			
Model			Other

aprobace,

North America Certification			UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	--	-----------------------------------

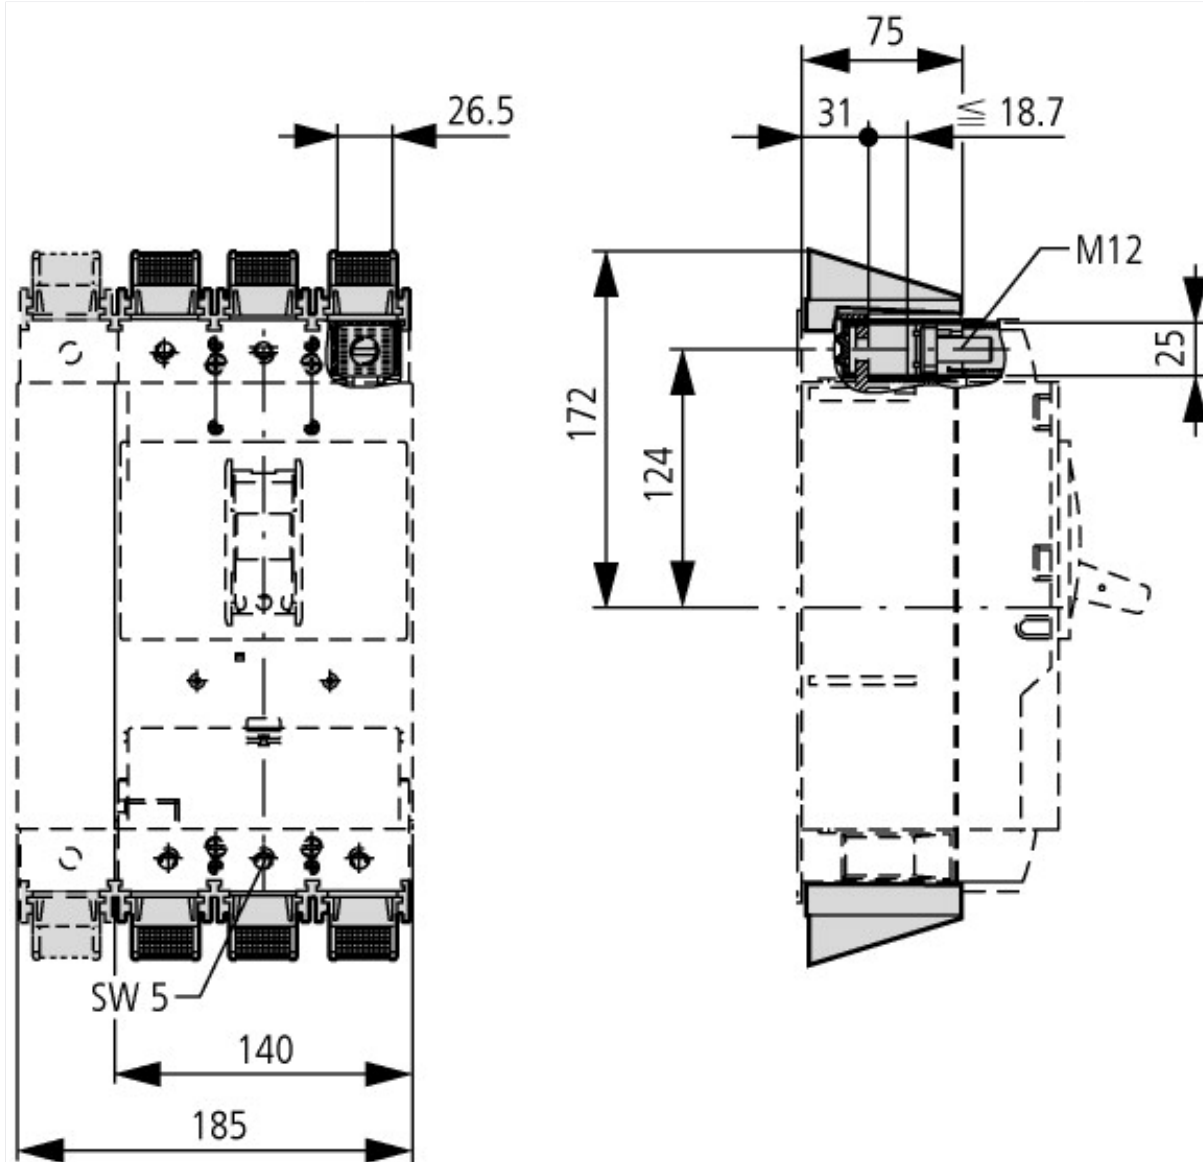

Další informace o produktech (propojení)

IL01219008Z (AWA1230-2057) IP2X fingerproof

IL01219008Z (AWA1230-2057) IP2X fingerproof https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219008Z2018_11.pdf