



Tunelová svorka, 3p, 1 strana spínače, konstrukční velikost 4

**Typ
Catalog No.**

**NZM4-XKA
266836**



Dodavatelský program

Norma / osvědčení			UL/CSA, IEC
Počet vodičů			3 pole
Příslušenství			tunelová svorka
Rated current	I_n	A	≤ 1400
Použitelný pro			NZM4, N(S)4
Svorkové výkony			
Typ vodiče			
Kabel Cu/Al			Copper cable Al cable
Svorkové výkony			
Jemně sláněný vodič		mm ²	1 x 50 - 240 4 x 50 - 240 1 x 50 - 240 4 x 50 - 240
AWG/kcmil		mm ²	1 x 0 - 500 4 x 0 - 500 1 x 0 - 500 4 x 0 - 500

Upozornění

Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 or 4-pole circuit-breakers.

A standard with control circuit terminal for 1 x 0.75 - 2.5 mm² (18 - 14 AWG) or 2 x 0.75 - 1.5 mm² (18 - 16 AWG) copper conductors.

Can be fitted to circuit-breaker with screw termination

Use with flexible and highly flexible conductors ferrules.

Mounting of the cover NZM4 (-4)-XKSA obligatory (supplied).

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teple			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teple			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.

10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).


Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Wiring set for circuit breaker (ecI@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])			
Suitable for number of poles			3
Model			Other

aprobace,

Product Standards			UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.			E31593
UL Category Control No.			DIHS
CSA File No.			22086
CSA Class No.			1432-01
North America Certification			UL listed, CSA certified
Suitable for			Refer to main component information

Rozměry

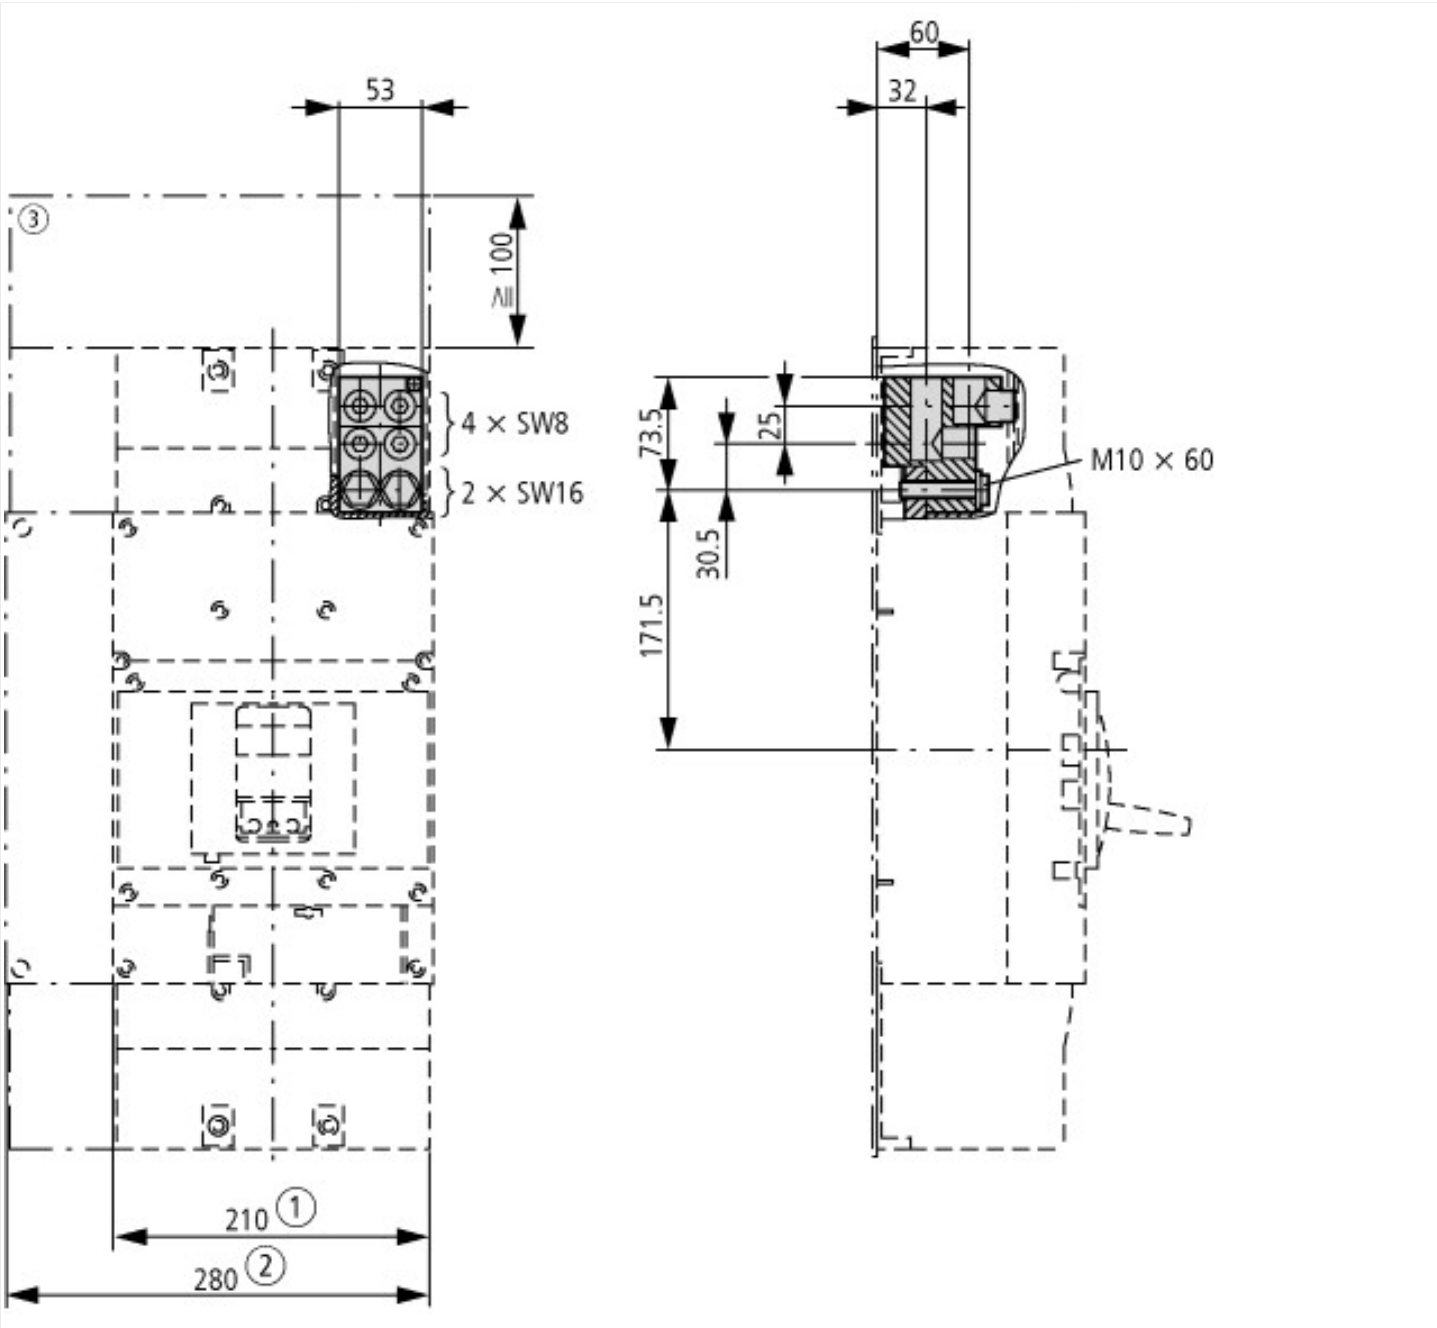

Další informace o produktech (propojení)

IL01210012Z (AWA1230-2040) Tunnel terminal, flat-conductor terminal	
IL01210012Z (AWA1230-2040) Tunnel terminal, flat-conductor terminal	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01210012Z2011_08.pdf