

Svorka pro plochý pás, 3p, konstrukční velikost 4

Typ
Catalog No.

NZM4-XKB
266829



Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Příslušenství			Svorky
Rated current	I _n	A	≤ 1100
Použitelný pro			NZM4, N(S)4
Svorkové výkony			
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)		mm ²	min.6 x 16 x 0.8 max. (2 x) 10 x 32 x 1.0
Upozornění			
Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 or 4 pole switches.			
Conversion kit for circuit-breaker with screw connection.			
Insulation using NZM4(-4)-XKSA cover or NZM4(-4)-XKP phase isolator necessary.			
When the circuit-breaker is installed on a conductive mounting plate, use of the NZM4(-4)-XKSA cover is obligatory.			
Standard with control circuit terminal for 1 x 0.75 - 2.5 mm ² or 2x 0.75 - 1.5 mm ² copper conductor.			

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Wiring set for circuit breaker (ec1@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])			
Suitable for number of poles			3

Model		Other
-------	--	-------

aprobace,

Product Standards		CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
North America Certification		Request filed for CSA

Rozměry

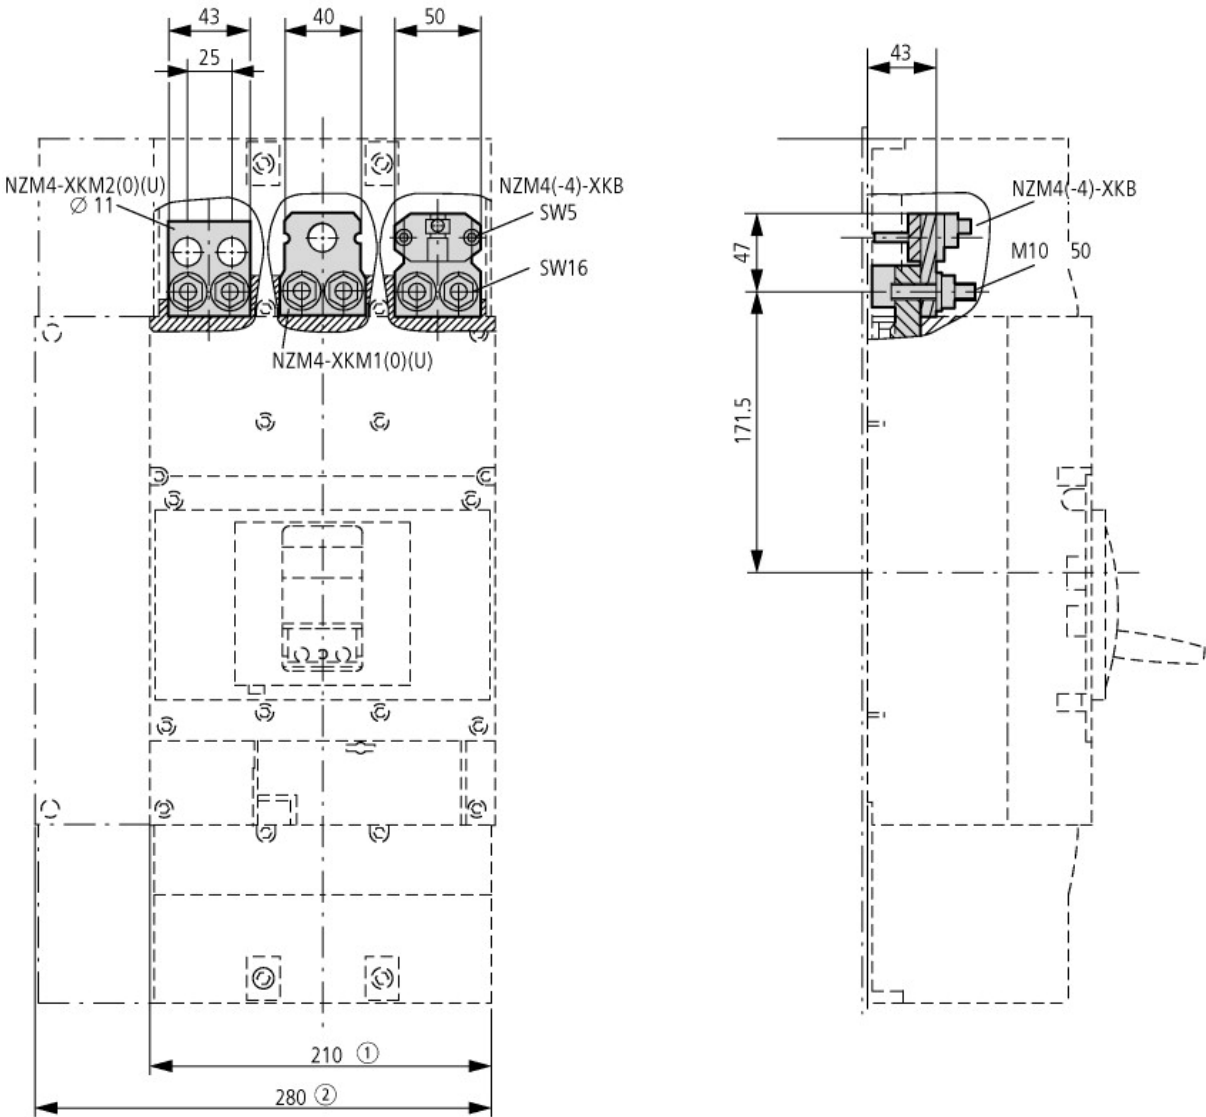

Další informace o produktech (propojení)

IL01210012Z (AWA1230-2040) Tunnel terminal, flat-conductor terminal	
IL01210012Z (AWA1230-2040) Tunnel terminal, flat-conductor terminal	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01210012Z2011_08.pdf