



**Typ
Catalog No.**

**NZM2-XDTPV-NA
271456**



Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Sortiment			Příslušenství
Příslušenství			Ovládací páka na spínač s blokováním dveří
Norma / osvědčení			UL/CSA, IEC
Konstrukční velikost			NZM2
Popis			Umožňuje provoz spínače pomocí rotačního pohybu a poskytuje mechanismus zamykání
Funkce			Červeno-žlutý pro nouzové vypnutí
Protection class			IP40
Locking facility			lockable on the 0 position on the handle using up to 3 padlocks also available with door interlock e.g. for MCC service distribution
Door interlock			Door interlock in ON position can be defeated from the outside using a 1 mm pin Not defeated in the locked OFF and ON positions Door opens only with active rotation beyond the 0 position Can only be switched ON when the door is closed cannot be combined with mechanical locking
Project planning information			Complete with rotary drive and insulating surround Cannot be combined with mechanical interlock
Použitelný pro			NZM2, N(S)2
Upozornění			
Circuit-breaker can also be installed in a lying position 90 ° left/right, with the handle still in the same position.			

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Náписy			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)



Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínač, výkonový rozpojovác (nízkonapetový) / Rucní páka pro spínací zařízení (ecI@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])

Lockable		Yes
Colour		Red
Suitable for emergency stop		Yes
With extension shaft		No
Suitable for power circuit breaker		Yes
Suitable for switch disconnect		Yes


aprobace,

Product Standards		UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.		E140305
UL Category Control No.		DIHS
CSA File No.		022086
CSA Class No.		1437-01
North America Certification		UL listed, CSA certified

Rozměry

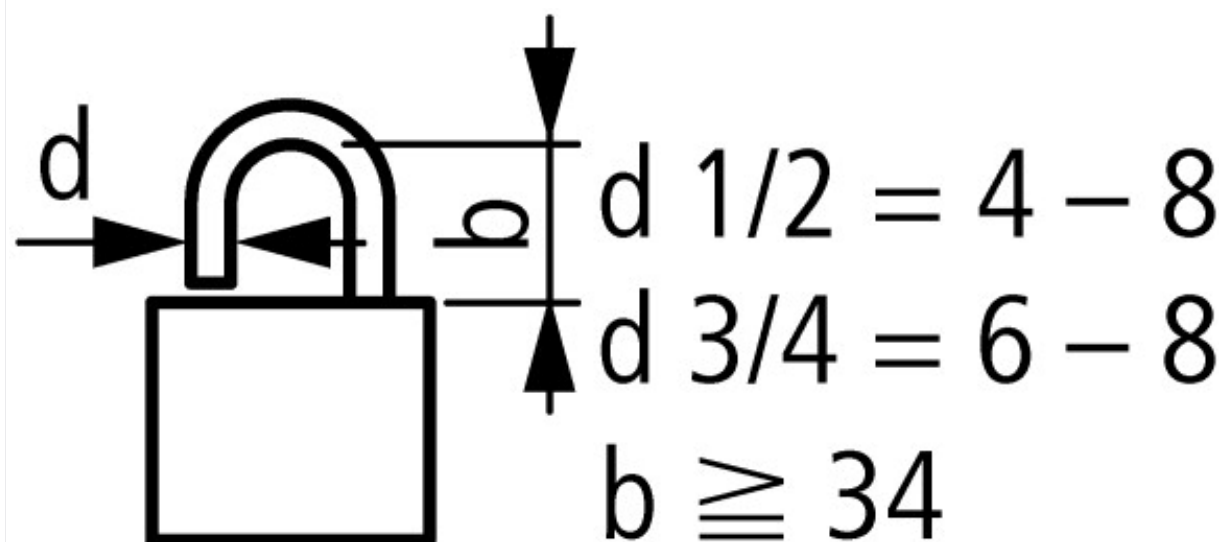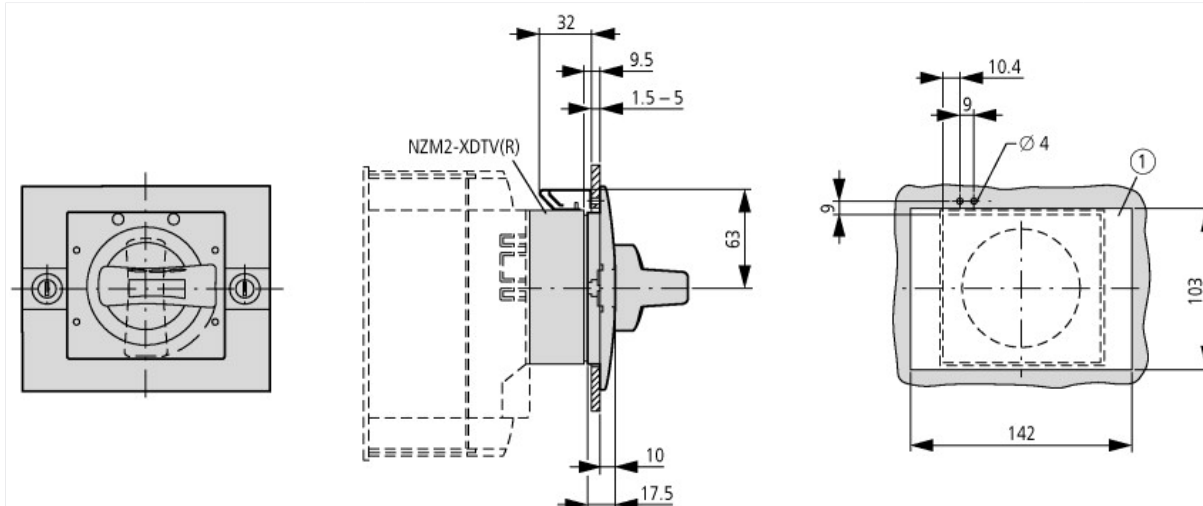

① Mounting aperture

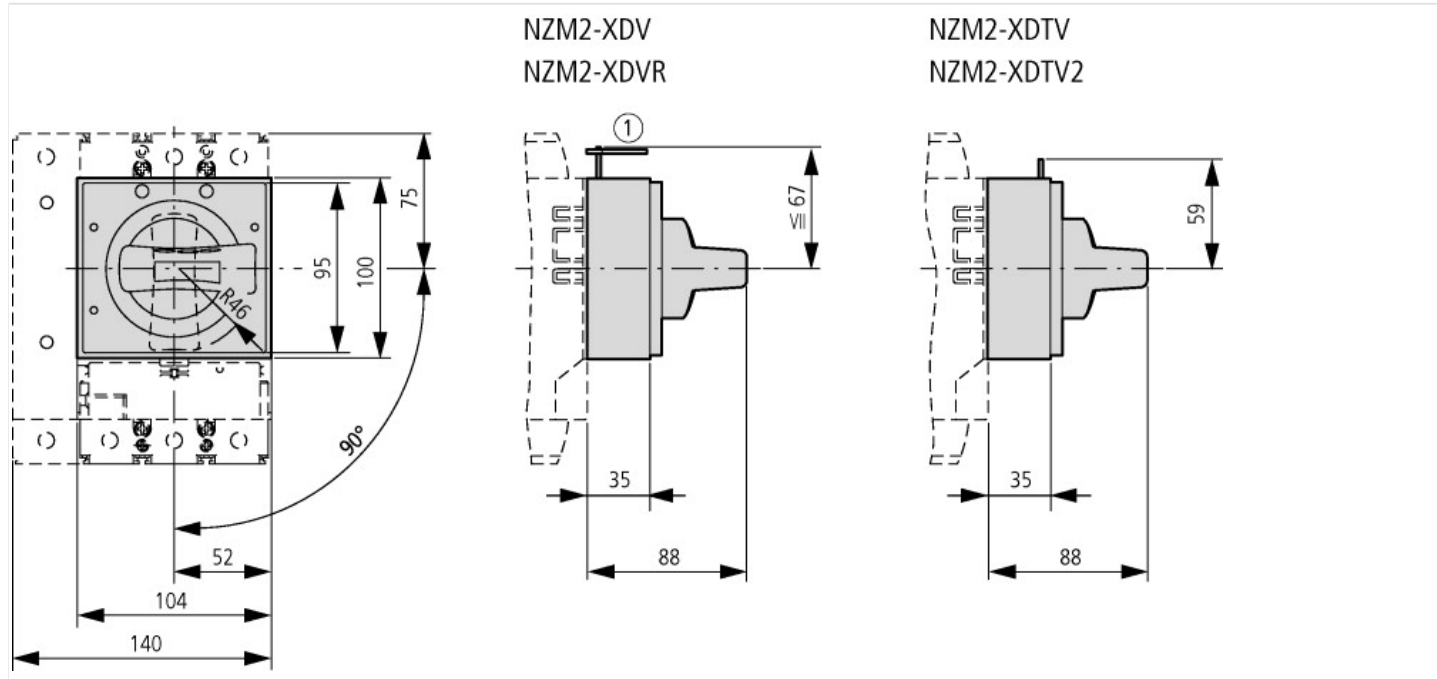

Další informace o produktech (propojení)

IL01203005Z (AWA1230-1998) Door coupling rotary handle

IL01203005Z (AWA1230-1998) Door coupling rotary handle

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01203005Z2019_03.pdf