



Svorka pro připojení sběrnic 2otv., svislá, 3p, 1250A



Typ NZM4-XKM2S-1250
Catalog No. 284471

Dodavatelský program

Příslušenství			svorka pro připojení sběrnic
Description			Two holes
Počet vodičů			3 pole
Rated current	I _n	A	≤ 1250
Použitelný pro			NZM4, N(S)4

Svorkové výkony

Typ vodiče			
Kabel Cu/Al			Copper cable lugs
Svorkové výkony			
Jemně slaněný vodič		mm ²	2 x 95 - 300
AWG/kcmil		mm ²	2 x 000 - 600

Svorkové výkony

Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)		mm ²	(2 x) 10 x 40 x 1.0 (2 x) 10 x 50 x 1.0
Šířka x tloušťka měděného sběrnicového budiče	Šířka	mm	(2 x) 40 x 10 (2 x) 50 x 10

Upozornění

Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 or 4-pole circuit-breakers.

Insulation through cover NZM4(-4)-XKSA or phase isolator NZM4(4)-XKP necessary.

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).


Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection vane/phase spreader (EC002019)		
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Connection vane/phase spreader (ecI@ss10.0.1-27-37-13-05 [ACN990012])		
Suitable for number of poles		3

aprobace,

Product Standards		UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.		E31593
UL Category Control No.		DIHS
CSA File No.		22086
CSA Class No.		1432-01
North America Certification		UL listed, CSA certified
Suitable for		Refer to main component information

Rozměry

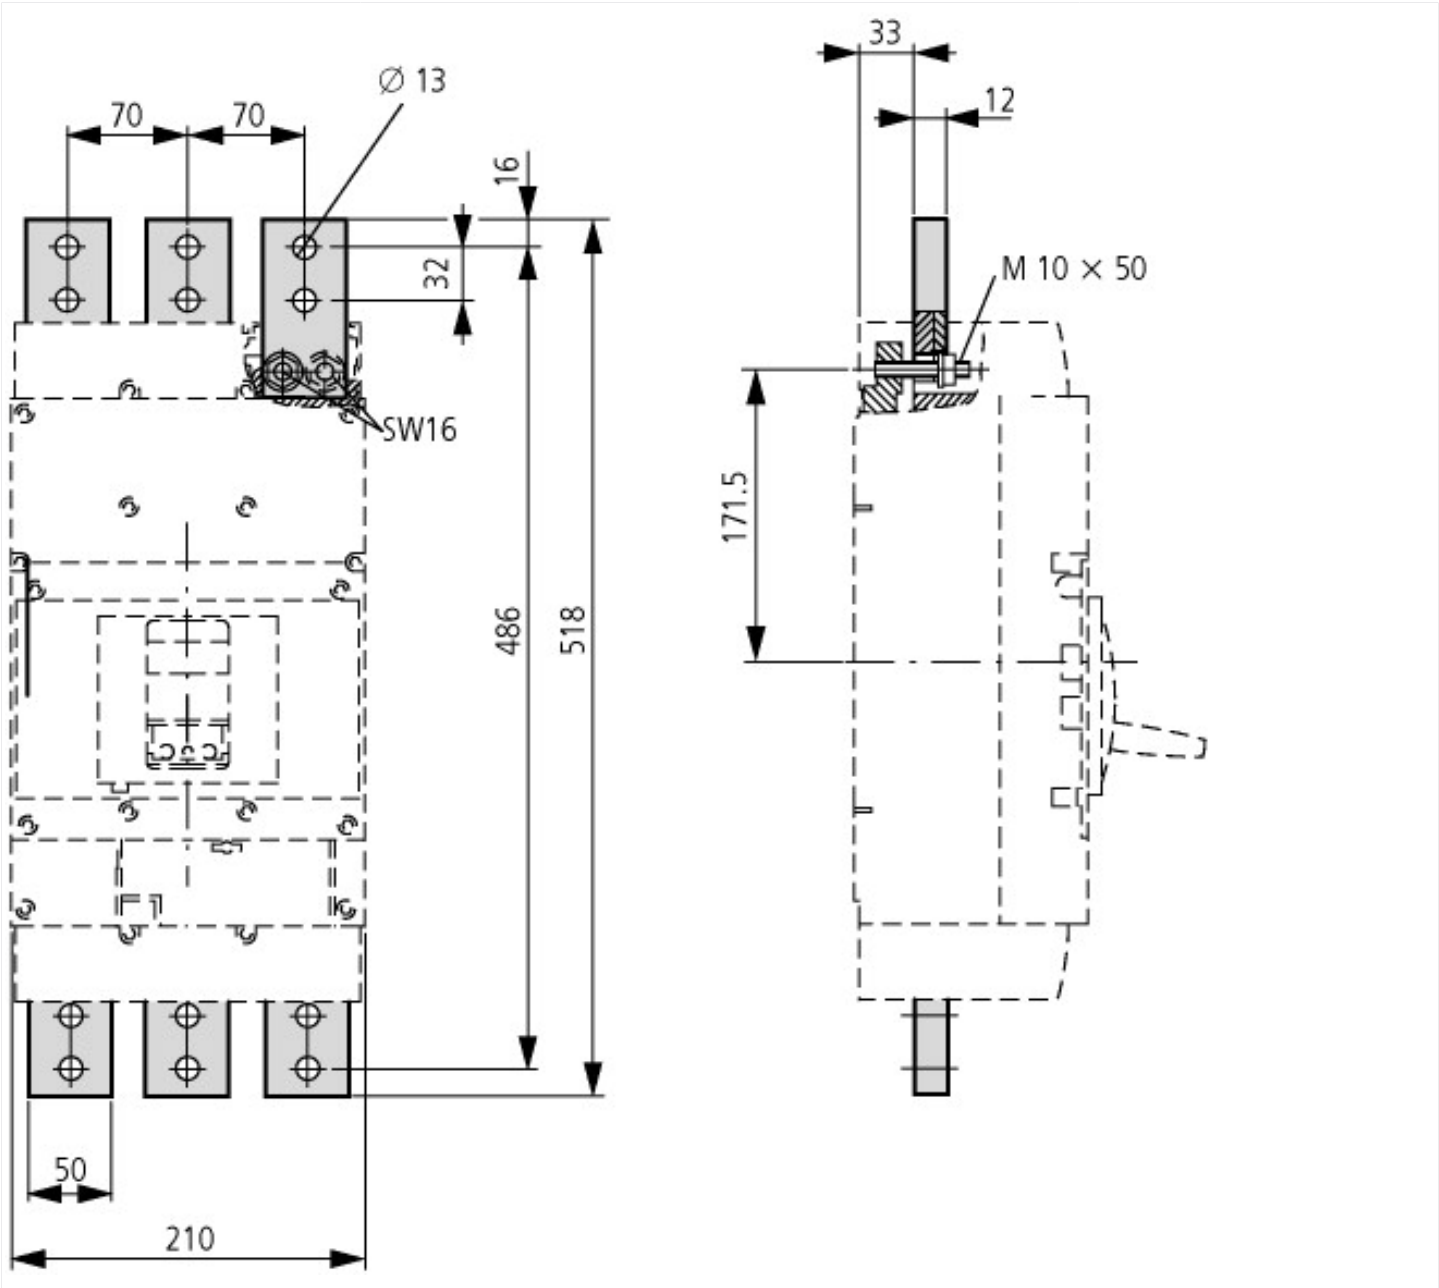

Další informace o produktech (propojení)

IL01210011Z (AWA1230-2039) Module plate, 1-hole, 2-hole	
IL01210011Z (AWA1230-2039) Module plate, 1-hole, 2-hole	https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01210011Z2010_11.pdf

