

DATOVÝ LIST - NZM3-XKSAE



Kryt, 3p, pro kabelové oko, konstrukční velikost 3

Typ
Catalog No. NZM3-XKSAE
119869



Abbildung ähnlich

Dodavatelský program

Příslušenství			Kryt svorek
Počet vodičů			3 pole
Použitelný pro			NZM3, PN3, NS3
Svorkové výkony			
Typ vodiče			
Cu		mm ²	1 x 16 - 240 2 x 16 - 240
Svorkové výkony			
Al		mm ²	1 x 10 - 120 2 x 10 - 120
Upozornění			
Model contains parts for one switch side located at top or bottom for 3 or 4 pole switch.			
contact protection for connection of cable lugs to screw connection.			
When using insulated conductor material to IP2X			

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439


Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Náписy			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Phase separation plate for power circuit breaker (EC002035)
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Phase separation plate for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-25 [ACN959011])

aprobace,

Rozměry

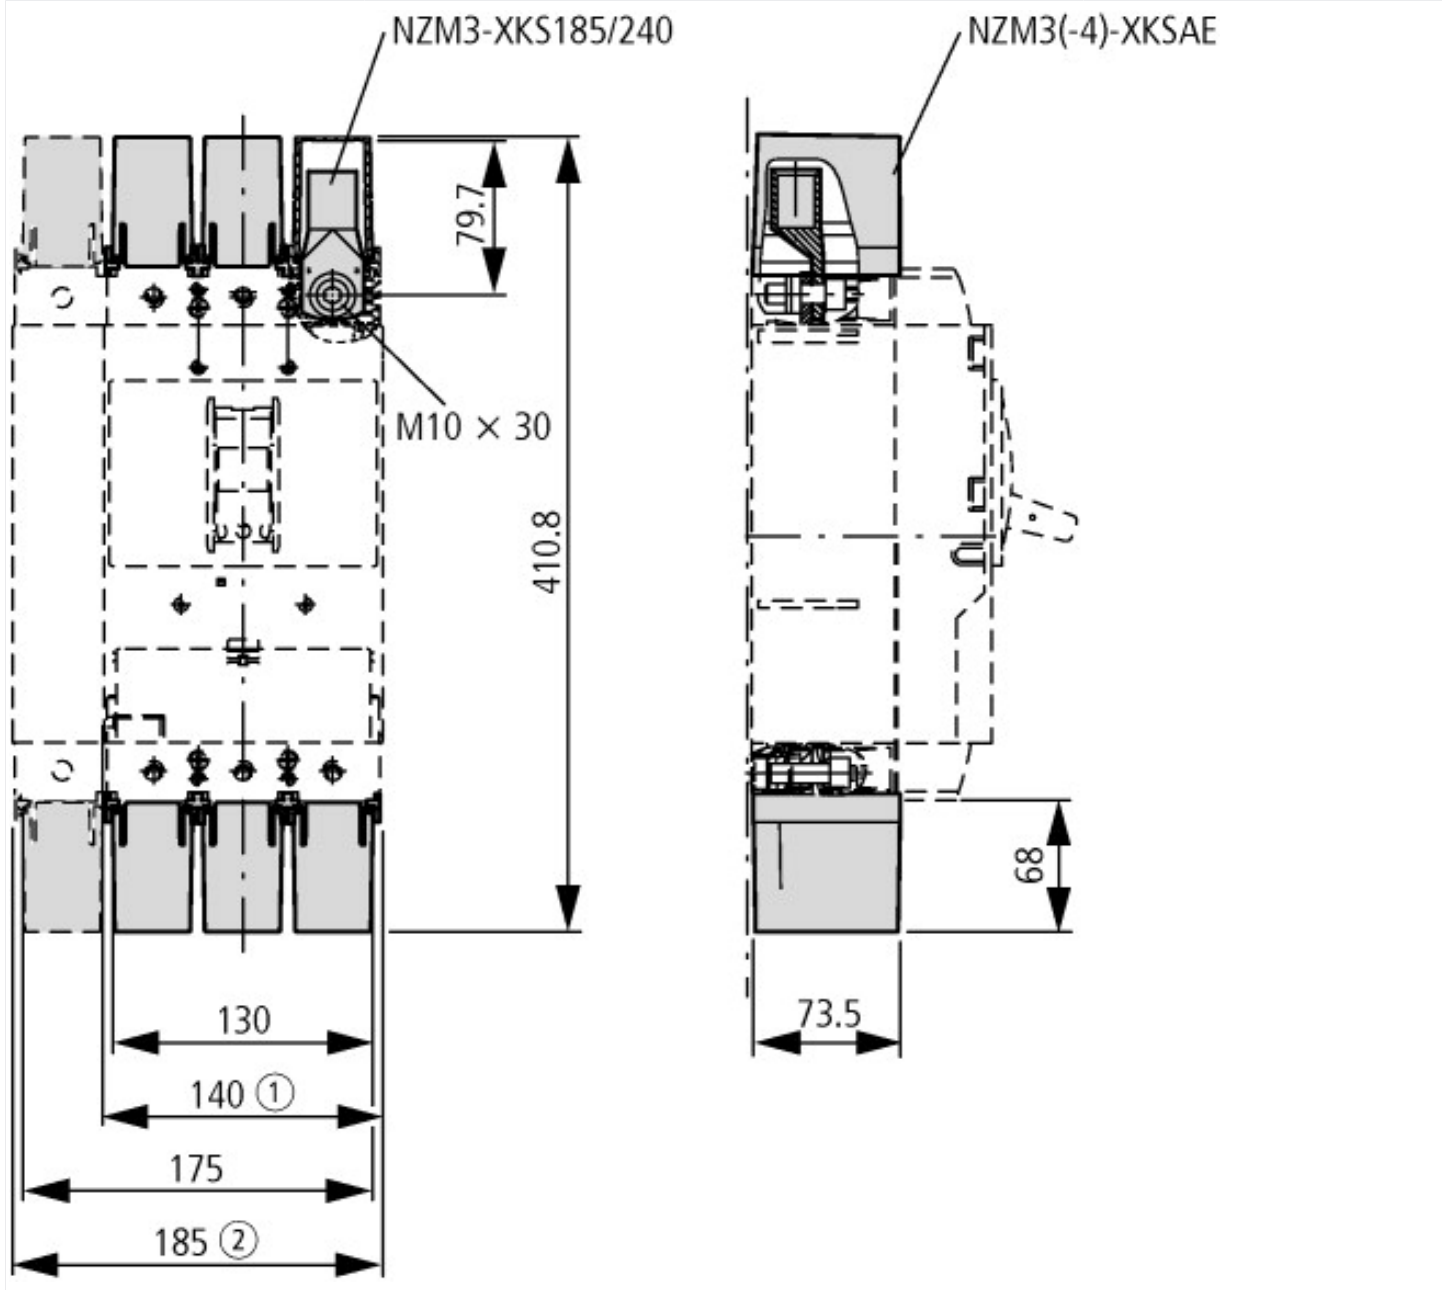

Další informace o produktech (propojení)

IL01219044Z (AWA1230-2513) cable lug cover, individual

IL01219044Z (AWA1230-2513) cable lug cover, individual https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01219044Z2011_02.pdf