

DATOVÝ LIST - NZM2-4-XKV2POU



Propojovací sada 4póly / 2póly s krytem, do 200A pro N2-4...DC



Typ
Catalog No. **NZM2-4-XKV2POU**
144070

Dodavatelský program

Počet pólů			2 pole
Příslušenství			Sada pro montáž můstků DC
Počet vodičů			4
			Jumper kit with IP2X cover incoming unit/outgoer on two sides
Rated current	I_n	A	200 (40 °C,) 160 (65 °C)
Použitelný pro			N2-4-...-S1(-S15)-DC

Upozornění

Part no. includes parts for upper switch side for 4-pole N...-DC switches that are used as 2-pole switches for DC.

The links connect contacts in series. | Incoming unit and outgoer at bottom or top as desired.

Incoming unit and outgoer not on the same side.


See circuit type diagram.

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Ověření konstrukce ČSN EN 61439			
10.2 Pevnost materiálů a součástí			
10.2.2 Odolnost proti korozi			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.4 Odolnost proti UV záření			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2.5 Zvedání			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.6 Nárazová zkouška			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2.7 Nápis			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí pláště			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest			Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů			Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti			
10.9.2 Provozní elektrická pevnost			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání			Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC			Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce			Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Wiring set for power circuit breaker (EC002050)			
Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínač, výkonový rozpojovác (nízkonapetový) / Wiring set for circuit breaker (ec1@ss10.0.1-27-37-04-24 [ACN957011])			
Suitable for number of poles			4
Model			Other

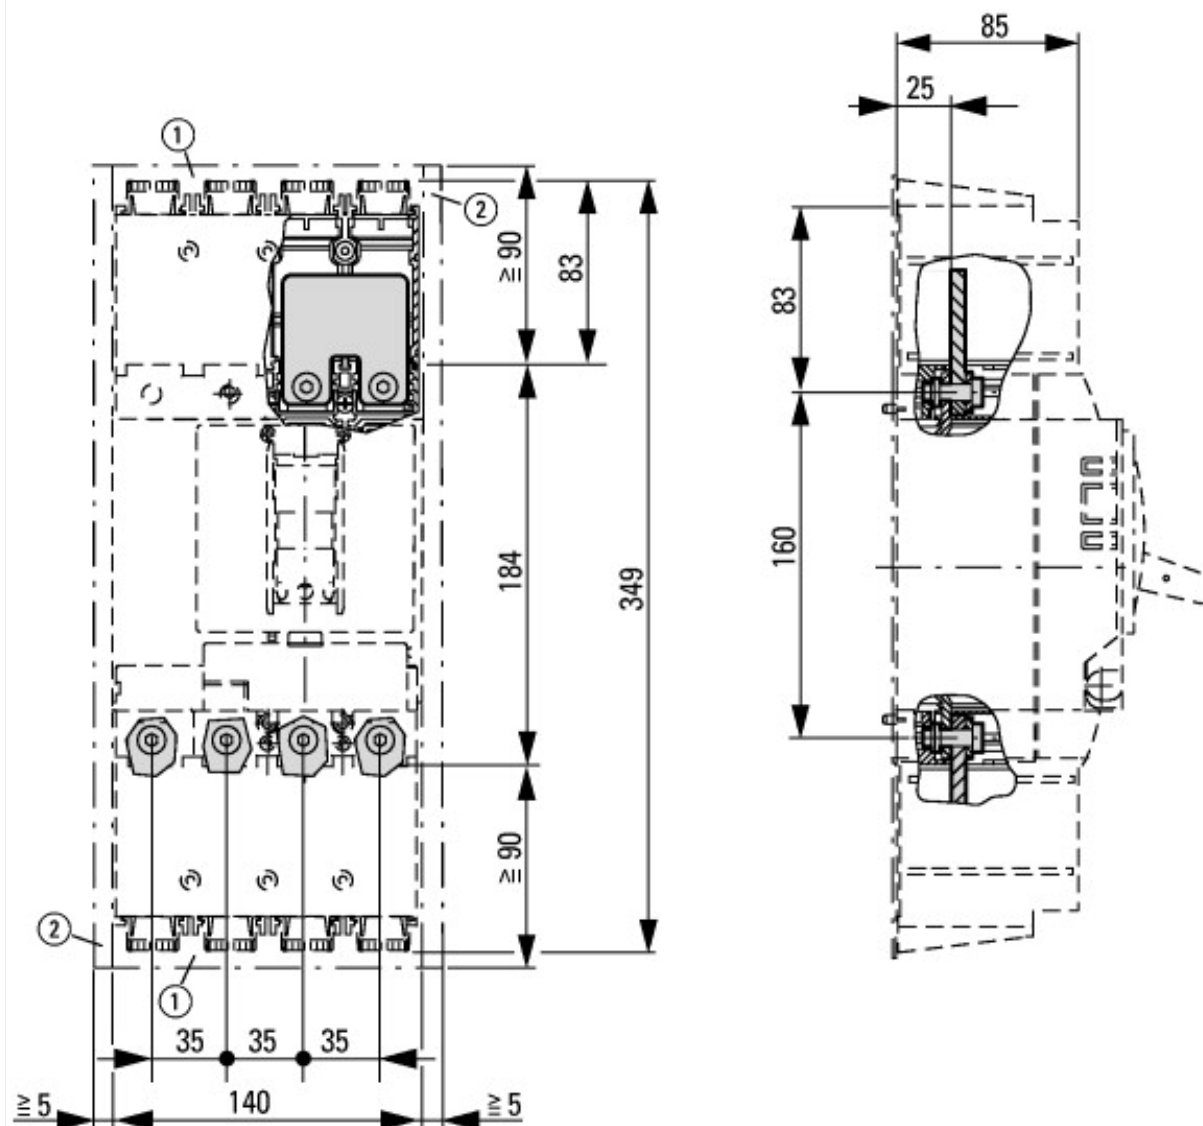

Další informace o produktech (propojení)

IL01208003Z (AWA1230-2722) Jumper kit for N2(3)-DC switch-disconnector, with shroud

IL01208003Z (AWA1230-2722) Jumper kit for N2(3)-DC switch-disconnector, with shroud

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01208003Z2012_08.pdf