



Ovládací páka, 8 mm, pro montážní kryt, červená

Typ  
Catalog No.

K2CR  
1818020

## Dodavatelský program

|                 |  |    |                                             |
|-----------------|--|----|---------------------------------------------|
| poznámka        |  |    | Typ K2                                      |
| Základní funkce |  |    | Ovládací páky                               |
|                 |  |    | páka namontovaná přímo na ose               |
| Průměr osy      |  | mm | 8 x 8                                       |
| Použitelný pro  |  |    | QSA63N1<br>QSA100N1<br>QSA125N1<br>QSA160N1 |
| Použitelné pro  |  |    | Vestavba příklopu                           |
|                 |  |    | červeno/žlutý                               |
| Spínací úhel    |  | °  | 90                                          |
| Funkce          |  |    |                                             |

## Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

|                                                               |           |    |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------|
| Technické údaje pro ověření konstrukce                        |           |    |                                                                    |
| Jmenovitý proud k údajům ztrátového výkonu                    | $I_n$     | A  | 0                                                                  |
| Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu           | $P_{vid}$ | W  | 0                                                                  |
| Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu              | $P_{vid}$ | W  | 0                                                                  |
| Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu                  | $P_{vs}$  | W  | 0                                                                  |
| Přenosová rychlost ztrátového výkonu                          | $P_{ve}$  | W  | 0                                                                  |
| Provozní teplota okolí min.                                   |           | °C | -25                                                                |
| Provozní teplota okolí max.                                   |           | °C | 55                                                                 |
| Ověření konstrukce ČSN EN 61439                               |           |    |                                                                    |
| 10.2 Pevnost materiálů a součástí                             |           |    |                                                                    |
| 10.2.2 Odolnost proti korozi                                  |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                           |
| 10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště                              |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                           |
| 10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                           |
| 10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                           |
| 10.2.4 Odolnost proti UV záření                               |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                           |
| 10.2.5 Zvedání                                                |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení. |
| 10.2.6 Nárazová zkouška                                       |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení. |
| 10.2.7 Nápis                                                  |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                           |
| 10.3 Stupeň krytí pláště                                      |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení. |
| 10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest                 |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Požadavky normy na výrobek jsou splněny.                           |
| 10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem                  |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení. |
| 10.6 Instalace přístrojů                                      |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení. |
| 10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení                        |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                       |
| 10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku                    |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                       |
| 10.9 Izolační vlastnosti                                      |           |    |                                                                    |
| 10.9.2 Provozní elektrická pevnost                            |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                       |
| 10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí                         |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                       |
| 10.9.4 Zkouška pláště z izolačního materiálu                  |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Zodpovídá výrobce rozvaděčů.                                       |
| 10.10 Zahřívání                                               |           |    |                                                                    |
|                                                               |           |    | Nevztahuje se.                                                     |

|                             |  |                                                                                            |
|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.11 Odolnost proti zkratu |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.                  |
| 10.12 EMC                   |  | Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.                  |
| 10.13 Mechanické funkce     |  | Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL). |


## Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)

Elektrotechnika, automatizační technika a technika řízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínač, výkonový rozpojovav (nízkonapetový) / Rucní páka pro spínací zařízení (ec1@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])

|                                    |  |     |
|------------------------------------|--|-----|
| Lockable                           |  | No  |
| Colour                             |  | Red |
| Suitable for emergency stop        |  | No  |
| With extension shaft               |  | No  |
| Suitable for power circuit breaker |  | Yes |
| Suitable for switch disconnecter   |  | Yes |

## Rozměry

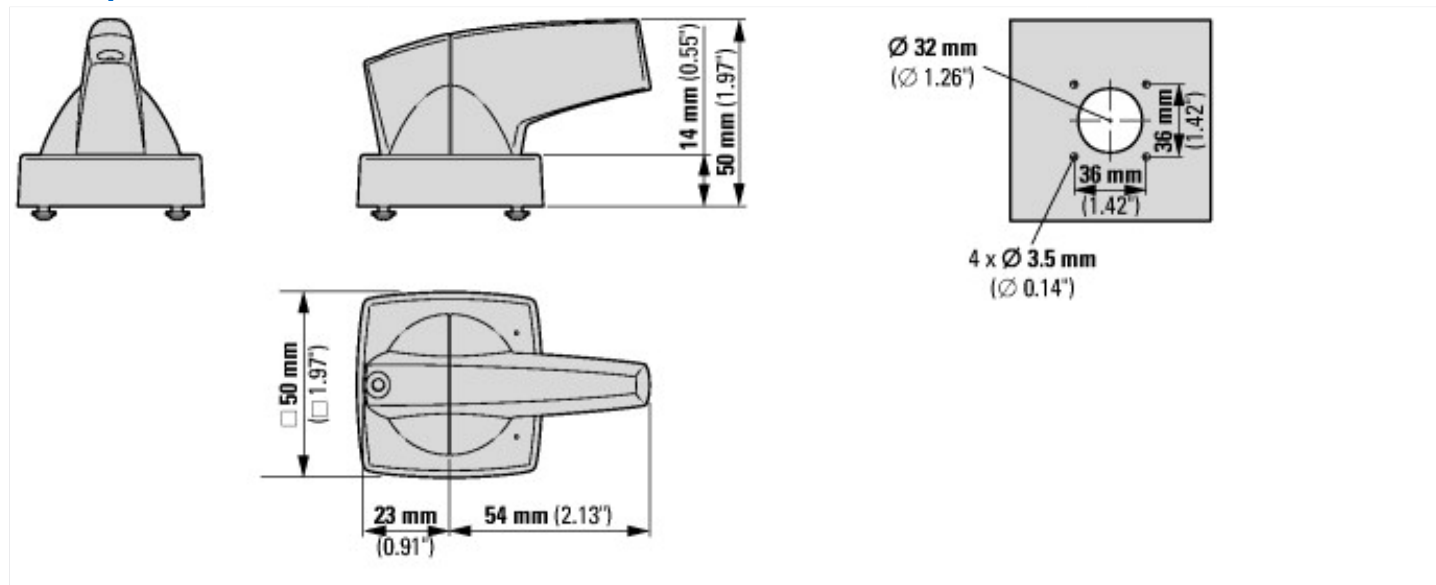

## Další informace o produktech (propojení)

|                                          |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Přehled výkonu Vačkové spínače, odpínače | <a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.2">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.2</a>                                     |
| Přehled systému Vačkové spínače T        | <a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.4">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.4</a>                                     |
| Přehled systému Vypínače P               | <a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.6">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.6</a>                                     |
| Typový klíč Vačkové spínače              | <a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8</a>                                     |
| Typový klíč Vypínače                     | <a href="http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8">http://de.ecat.moeller.net/flip-cat/?edition=HPLTEv1&amp;startpage=4.8</a>                                     |
| Spínače pro ATEX                         | <a href="http://www.coopercrouse-hinds.eu/en/products/25-ex-safety-and-main-current-switches.html">http://www.coopercrouse-hinds.eu/en/products/25-ex-safety-and-main-current-switches.html</a> |