


List technických údajů

Kabelový žlab SKS 60

Výr. č. 6056695

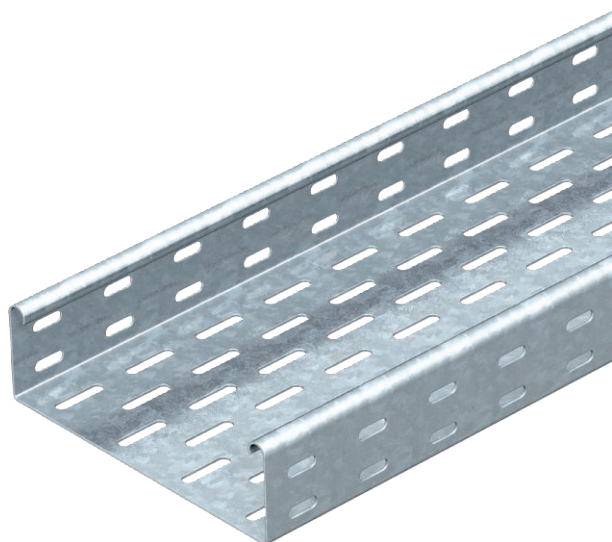

SKS 60 = Systém těžkých kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.

Kabelový žlab typu SKS lze použít také pro zachování funkčnosti, další údaje viz Systémy protipožární ochrany BSS. Kabelový žlab je upevněn na výložníku šrouby FRS M6x12.

Magnetický útlum stínění bez víka 20 dB, s víkem 50 dB.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Kmenová data

Č. výr.	6056695
Typ	SKS 640 FT
Označení 1	Kabelový žlab SKS
Označení 2	děrovaný
Výrobce	OBO
Rozměr	60x400x3000
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	3 m
Hmotnost	590,34 kg/100 m

Technické údaje

Užitečný průřez	23.800,00 mm ²
Užitečný průřez	238,00 cm ²
Vhodné pro zachování funkčnosti	☐
Provedení spojky	bez spojky
S vrchním dílem	☐
Montážní děrování ve dně	☒
Rozmístění otvorů NATO	☐
Nerezová ocel, mořená	☐
Děrování bočnice	☒
Provedení pro velká rozpětí	☐

List technických údajů


Kabelový žlab SKS 60

Výr. č. 6056695



Technické údaje

Rozměry

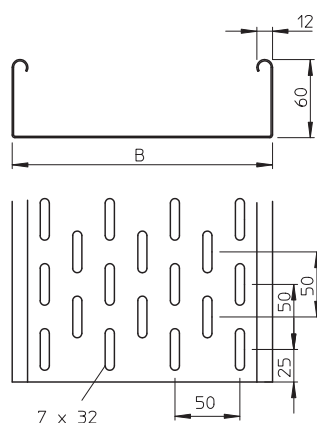


Délka	3.000,00 mm
Šířka	400,00 mm
Výška	60,00 mm
Výška bočnice	60,00 mm
Rozměr B	400,00 mm
Tloušťka plechu	1,50 mm

Dov. zatížení:

Vzdálenost podpěr 1,5 m	2,65 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,0 m	1,80 kN/m
Vzdálenost podpěr 2,5 m	1,15 kN/m
Vzdálenost podpěr 3,0 m	0,50 kN/m

Zatěžovací diagram kabelového žlabu typu SKS 60

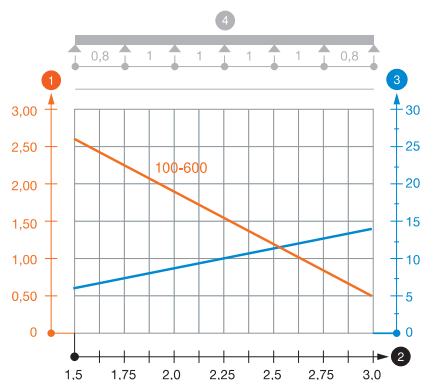

1 Přípustné zatížení kabelových žlabů/žebříků v kN/m bez zatížení člověkem

2 Rozpětí podpěr v m

3 Průhyb bočnice v mm při dovolených kN/m

4 Schéma zatížení při zkušební metodě

— Křivka zatížení s šířkou kabelového žlabu/žebříku v mm

— Křivka průhybu bočnice v závislosti na rozestupu mezi podepřením