


Datový list | Obj. č.: 249-111

Zkušební adaptér; Vhodné pro svorky na desky plošných spojů, řada 255, 256, 257;
1pól.; Rozteč 5,08 mm / 0,2"; Oranžová

<https://www.wago.com/249-111>




Barva: ■ Oranžová

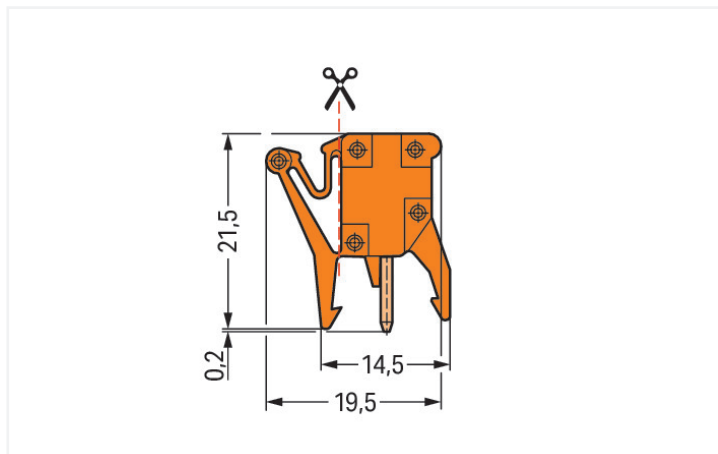


Rozměry v mm

Cutting mark for separating the retaining clip and its snap-in mounting foot

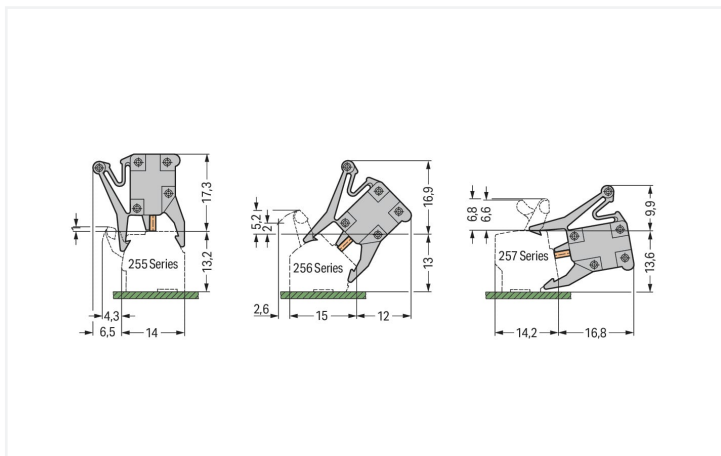

Rozměry v mm


Adapters with snap-in mounting foot cut off assembled on both ends (7 to 9 poles)



For lengths longer than 7 poles, the snap-in mounting foot with retaining clip should be cut off (see example below).

Adapters A:
Snap-in mounting foot with retaining clip cut off

Adapters with snap-in mounting foot cut off in center position (10 to 15 poles)



Adapters B:
Standard version

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty dle	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Návrhové napětí	-	320 V	-
Návrhové rázové napětí	-	4 kV	-
Jmenovitý proud	-	6 A	-

Údaje o připojení

Připojení 1	
Počet pólů	1

Geometrické údaje		
Rozteč		5,08 mm / 0.2 palců
Šířka		5,08 mm / 0.2 palců
Výška		21,5 mm / 0.846 palců
Hloubka		19,5 mm / 0.768 palců

Mechanické údaje		
Vhodné		Pro svorky na desky plošných spojů (řada 255, 256, 257); se zdírkou pro zkušební zástrčky Ø 2 mm a 2,3 mm

Údaje o materiálu		
Upozornění k údajům o materiálu		Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva		Oranžová
Materiálová skupina		I
Izolační materiál		Polyamid (PA 66)
Třída hořlavosti podle UL94		V0
Požární zatížení		0,024 MJ
Hmotnost		1,3 g

Požadavky na prostředí		
Mezní rozsah teplot		-60 ... +105 °C

Obchodní údaje		
Product Group		2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0		27-14-11-48
eCl@ss 9.0		27-14-11-48
ETIM 8.0		EC002255
ETIM 7.0		EC002255
PU (SPU)		100 (25) ks
Druh balení		Box
Země původu		CH
GTIN		4045454306823
Číslo celního tarifu		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 249-111



Documentation

Additional Information

Technical Section

03.04.2019

pdf

2027.26 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 249-111




CAE data

EPLAN Data Portal
249-111




Pokyny k instalaci

Instalace




Sestavení vícepólového zkušebního adaptéru.

Instalace




Zasunutí zkušebního adaptéru do svorkovnice.

Zkoušení



Zkoušení zapojených svorek.

Aplikace



9pólový zkušební adaptér – vnější západky s odříznutými příchýtkami

